


Rzut instalacji wod.-kan. i c.o.

Ø200 woda uzdatniona  
na sieć

Ø150 do Zb

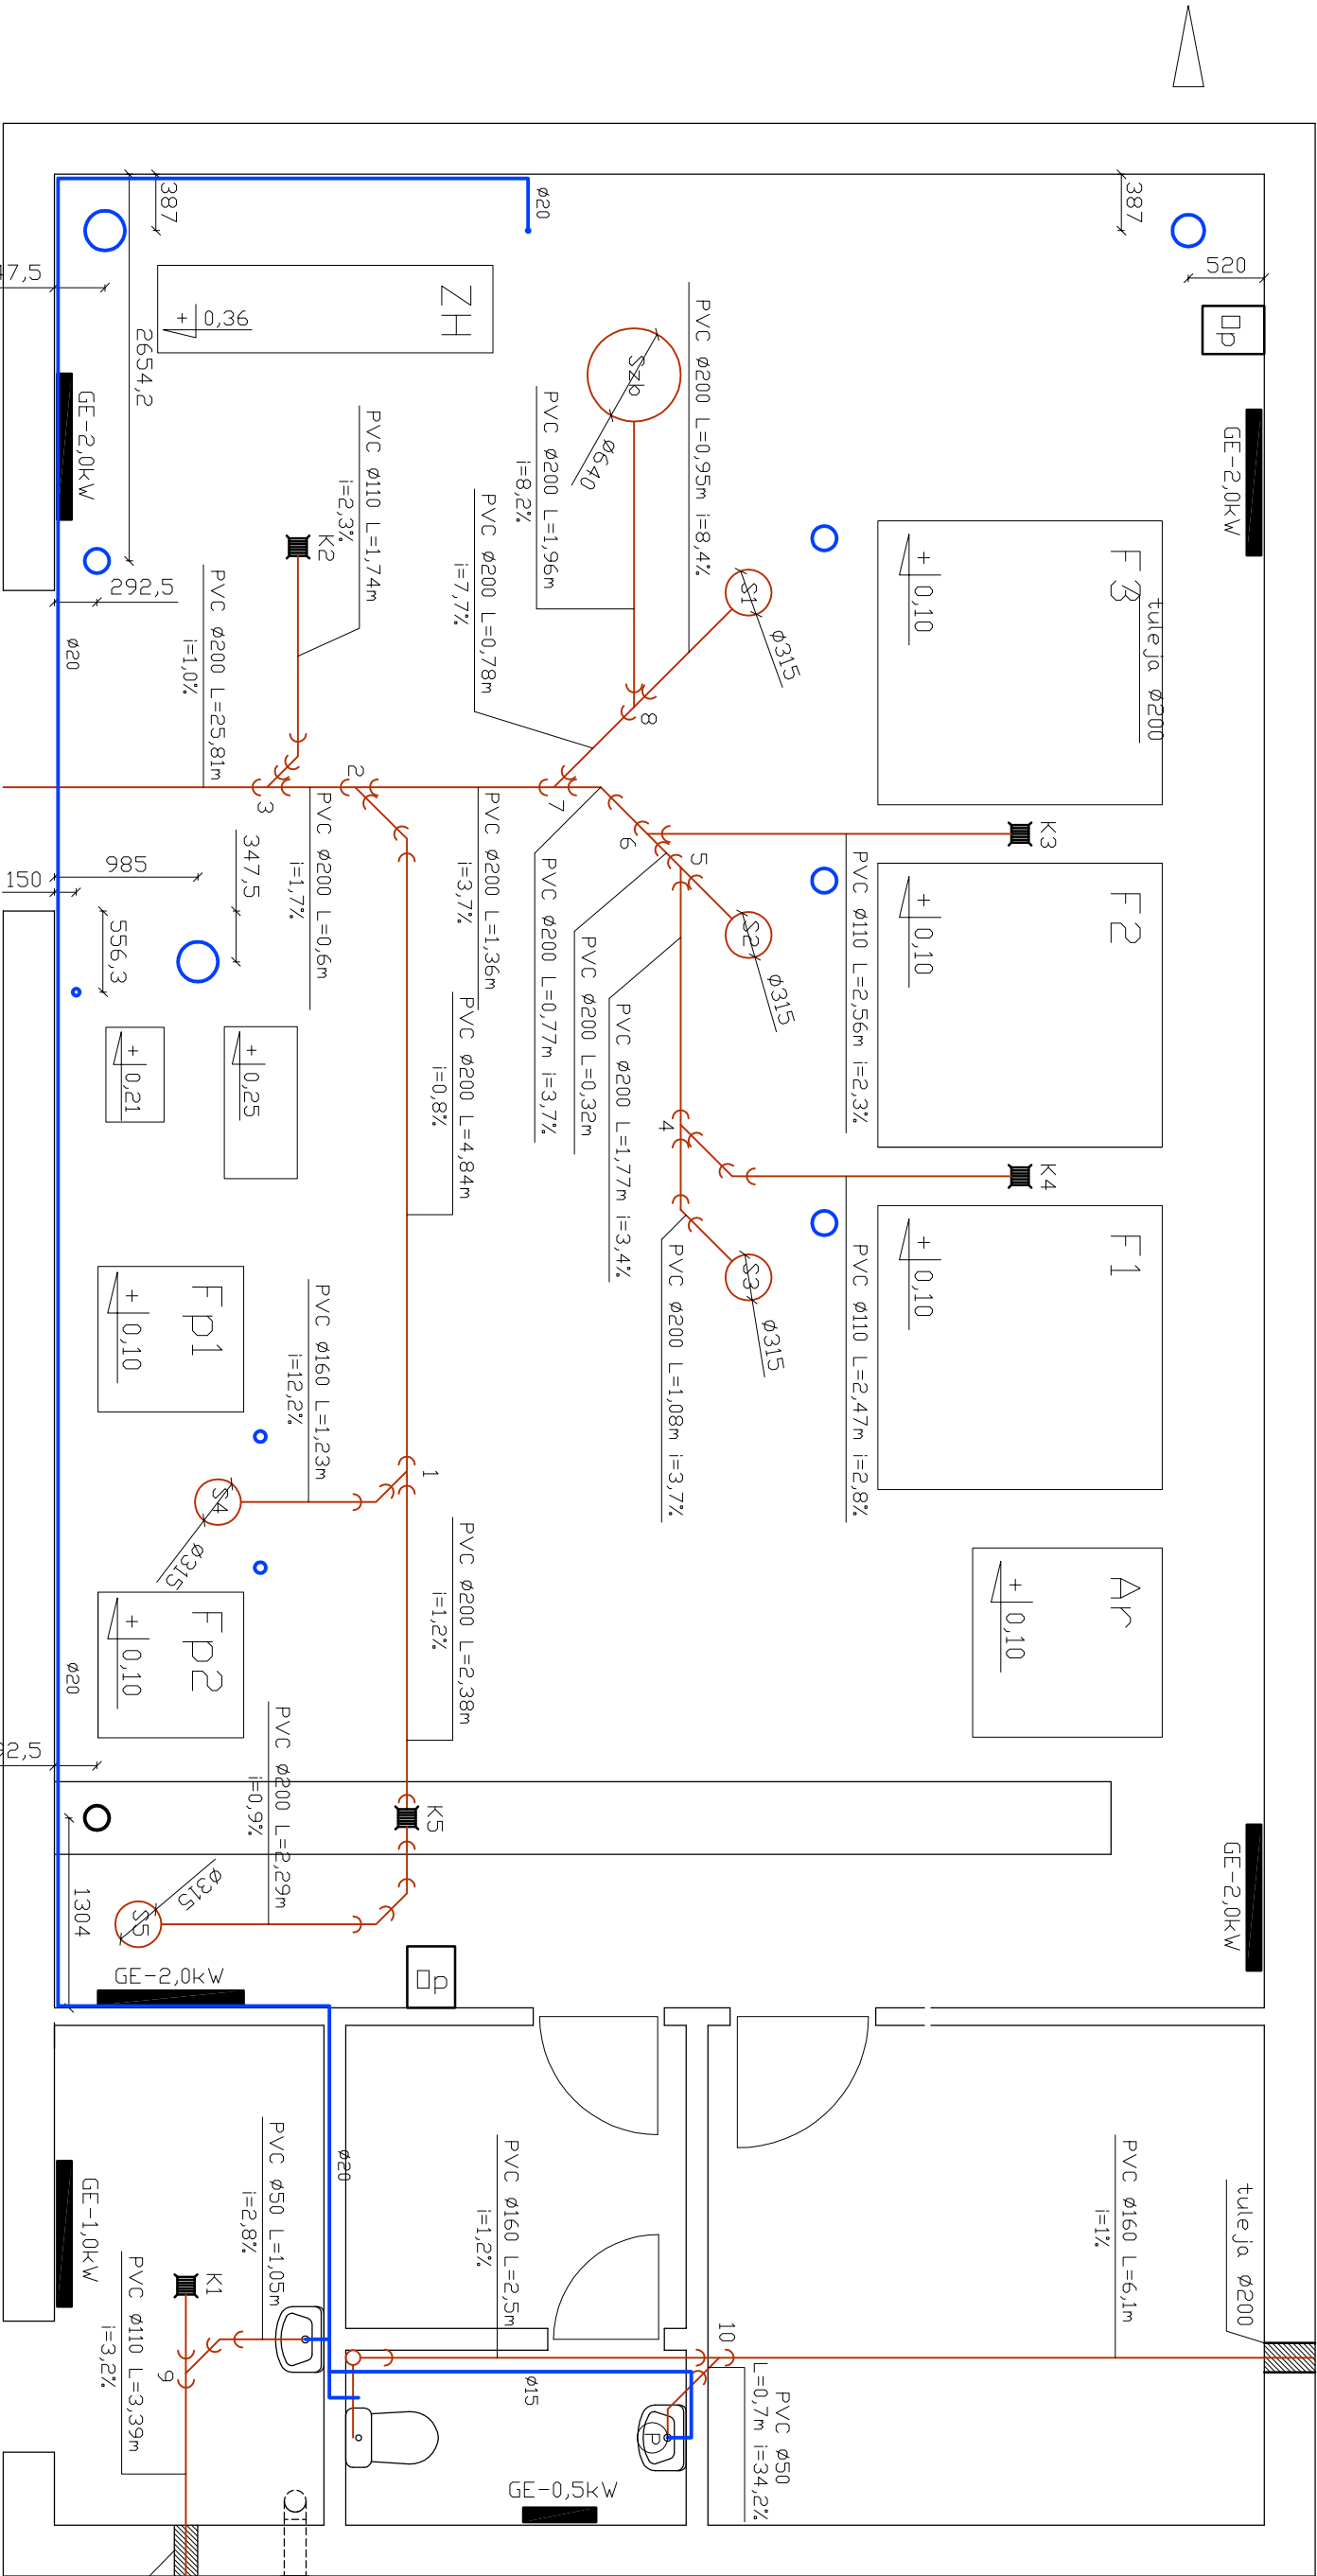

Ø250 woda uzdatniona  
ze zbiorników

Ø250 woda uzdatniona  
do osadnika

Ø50 woda sklarowana

Ⓟ - przepływowy podgrzewacz wody

"RING" Dawid Bujewski				18-106 Niewodnica Kościelna ul. Młętowa 5	
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszkowski	BI/189/91		Data: 30.07.2009	
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Majewski	PDL/0115/POOS/08		Stadium: Projekt Techniczny	
Współpraca:	mgr inż. Patrycja Żarów			Branża: Sanitarna	
Nr projektu:	Investor: Gmina Serock				
	Zadanie: Przebudowa i rozbudowa SUW Wierzbica				
PT/SUW/09/01					
Skala: 1:50	Obiekt: SUW Wierzbica			Nr rysunku: 5	
Tytuł rysunku: Rzut instalacji wod.-kan. i c.o.					