


O z n a c z e n i a

- V22-60/05 – grzejnik stółowy blaszany płytowy (zasilany od dołu)
- C22-60/05 – grzejnik stółowy blaszany płytowy (zasilany z boku)
- 8 +20°C – numer i temperatura pomieszczenia
- — — — — przewody instalacji co słynne
- — — — — przewody instalacji co distyżne
- — — — — przewody instalacji co distyżne
- ① : – pion centralnego ogrzewania

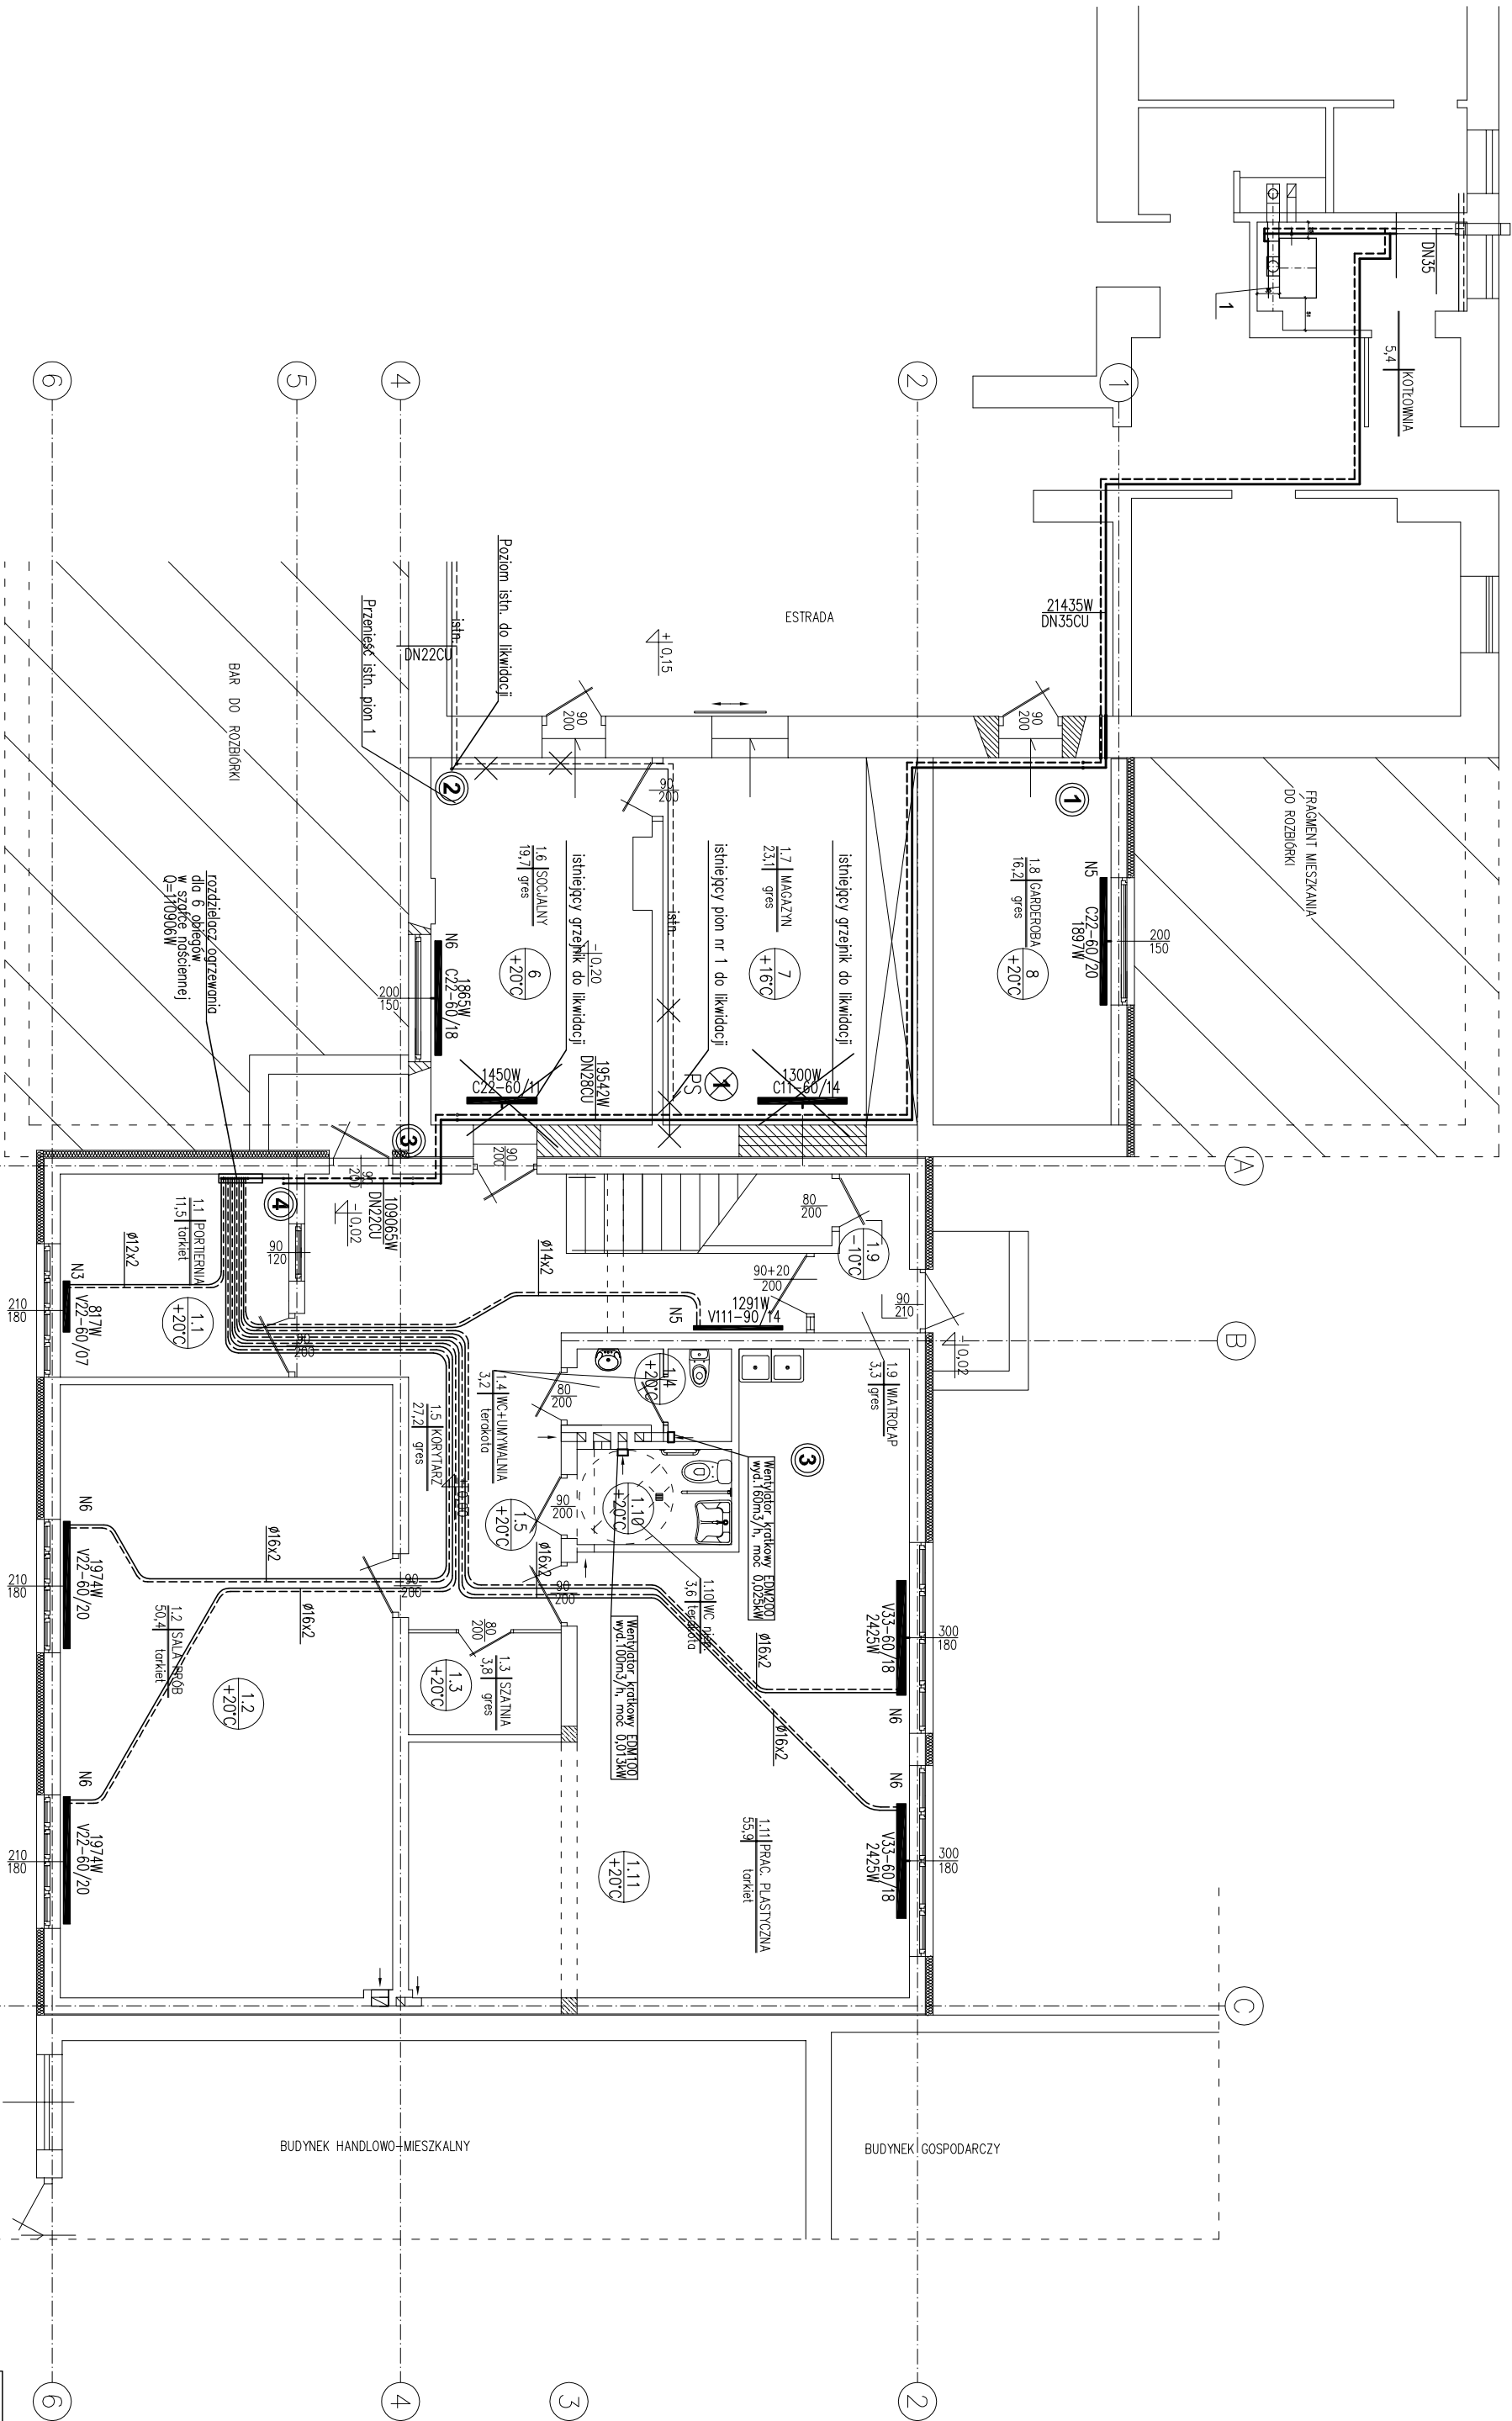

USŁUGI PROJEKTOWE Jan Kotkowski			
Legionowo, ul. Zakopieńska 6			
OBJEKT : DOBUDOWA CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ DO BUDYNKU DOMU KULTURY W SRODKU UL. PIŁTUSKA 35, DZ NR EW 61			
RYSUNEK : RZUT PARTERU – INST. C.O.			
RODZAJ OPRACOWANIA : PROJEKT BUDOWLANO-MONTAŻOWY			
IMIE I NAZWISKO : NR UPRAWNIENI		DATA : 08.2008	
PROJEKTANT : mgr inż. Leszek Ptaszewski		SKALA : 1:100	
OPRACOWAŁ : NR PIS.		NR PIS.	
SPRAWDZIŁ : mgr inż. Jacek Machoncz-Rajmierz/04/17/PMOS/05		NR PIS.	