


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

- Zestawienie kabli
- K1– Kabel YKY 5X6 mm2–do szafki energetycznej
 - K2– Kabel fabryczny–15m
 - K3– Kabel fabryczny–15m
 - K4– Kabel fabryczny–15m
 - K5– Kabel fabryczny–15m
 - K6– Kabel YKY 4x4 mm2–10m
 - K7– Kabel YDY 3 x1,5 mm2–10m
 - K8– Kabel fabryczny–10m

Rozdzielnia sterowniczo–zasilająca

Przepompownię ścieków – Dębe

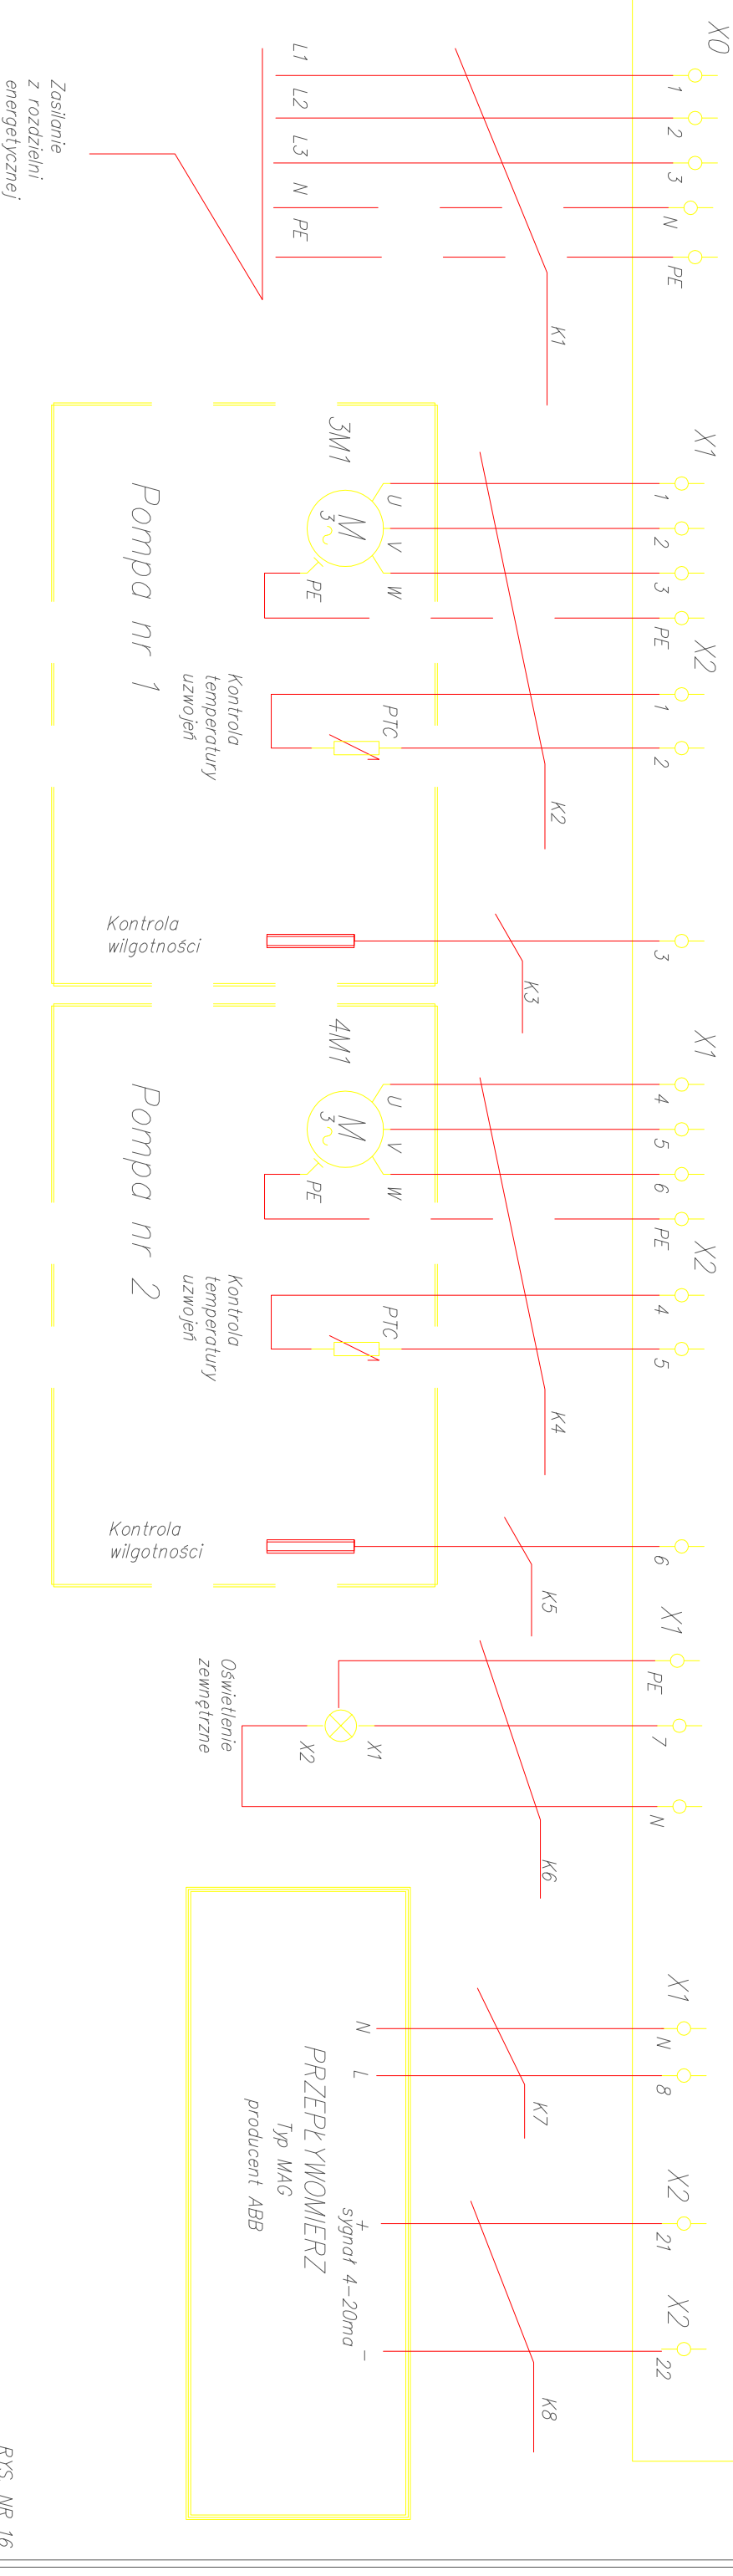

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|----|--|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <p>WŁO POLSKA</p> <p>05-090 RASZYN k/WARSZAWY</p> <p>Al.Krakowska38 Janaki</p> <p>tel.(022)702-61-61</p> | | | | | | | | <p>Projekt: Przepompownia Dębe</p> | | <p>Treść: Podłączenie kabli zewnętrznych</p> | |
| | | | | | | | | | | <p>Data 19.12.2008r</p> <p>Op. inż. R. Balcukiewicz</p> <p>Spr. mgr inż. G. Gola</p> | |