


|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

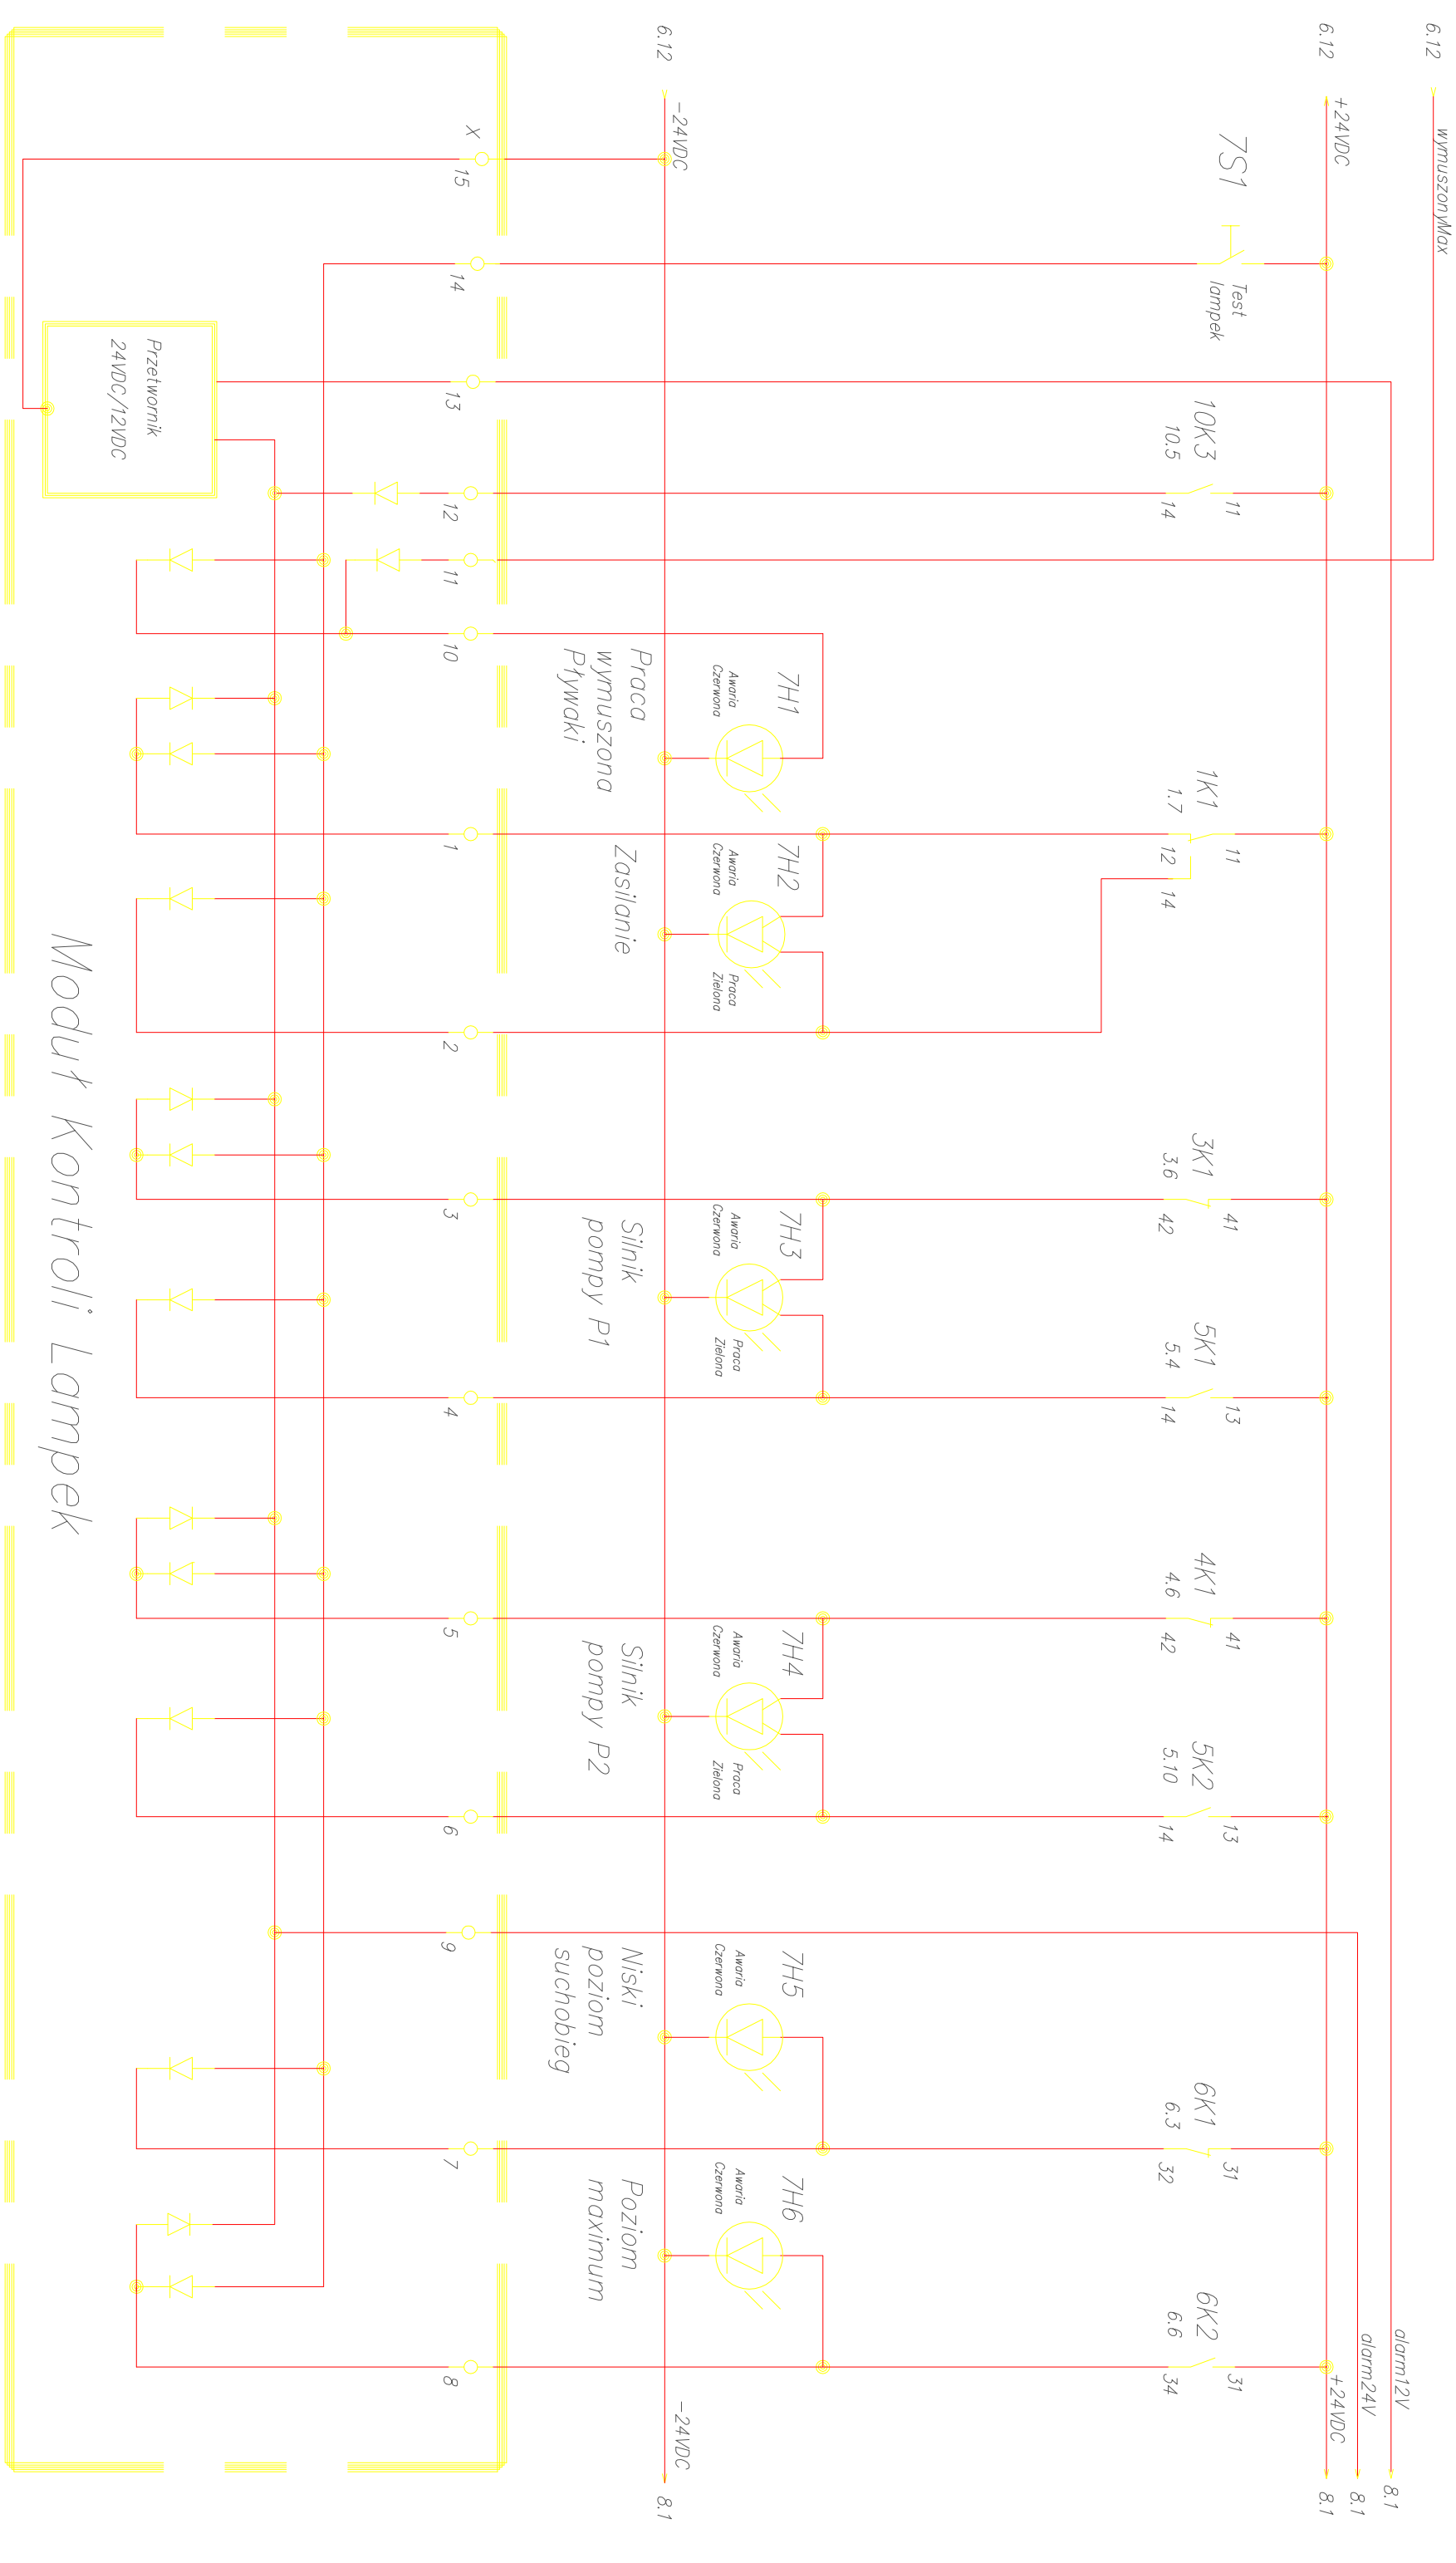

## Moduł Kontroli Lampek

RYS. NR 7

|   |   |   |   |   |   |   |                             |   |                        |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|---|------------------------|----|----|
| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                           | 9 | 10                     | 11 | 12 |
| WILÓ POLSKA<br>05-090 RASZYN k/WARSZAWY<br>Al.Krakowska38 Janki<br>tel.(022)702-61-61 |   |   |   |   |   |   | Projekt: Przepompownia Dębe |   | Treść: Kontrola lampek |    |    |
|   |   |   |   |   |   |   | Data 19.12.2008r            |   | inż. R. Balciekiewicz  |    |    |
|   |   |   |   |   |   |   | Spr. mgr inż. G. Gola       |   |                        |    |    |