


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Zestawienie kabli

K9 – Kabel fabryczny–15m
K10– Kabel fabryczny–15m
K11– Kabel YDY 2x1,5mm2–15m
K12– Kabel YDY 2x1,5mm2–15m
K13– Kabel fabryczny–15m

Rozdzielnia sterowniczo–zasilająca

Przepompownie ścieków – Dębe

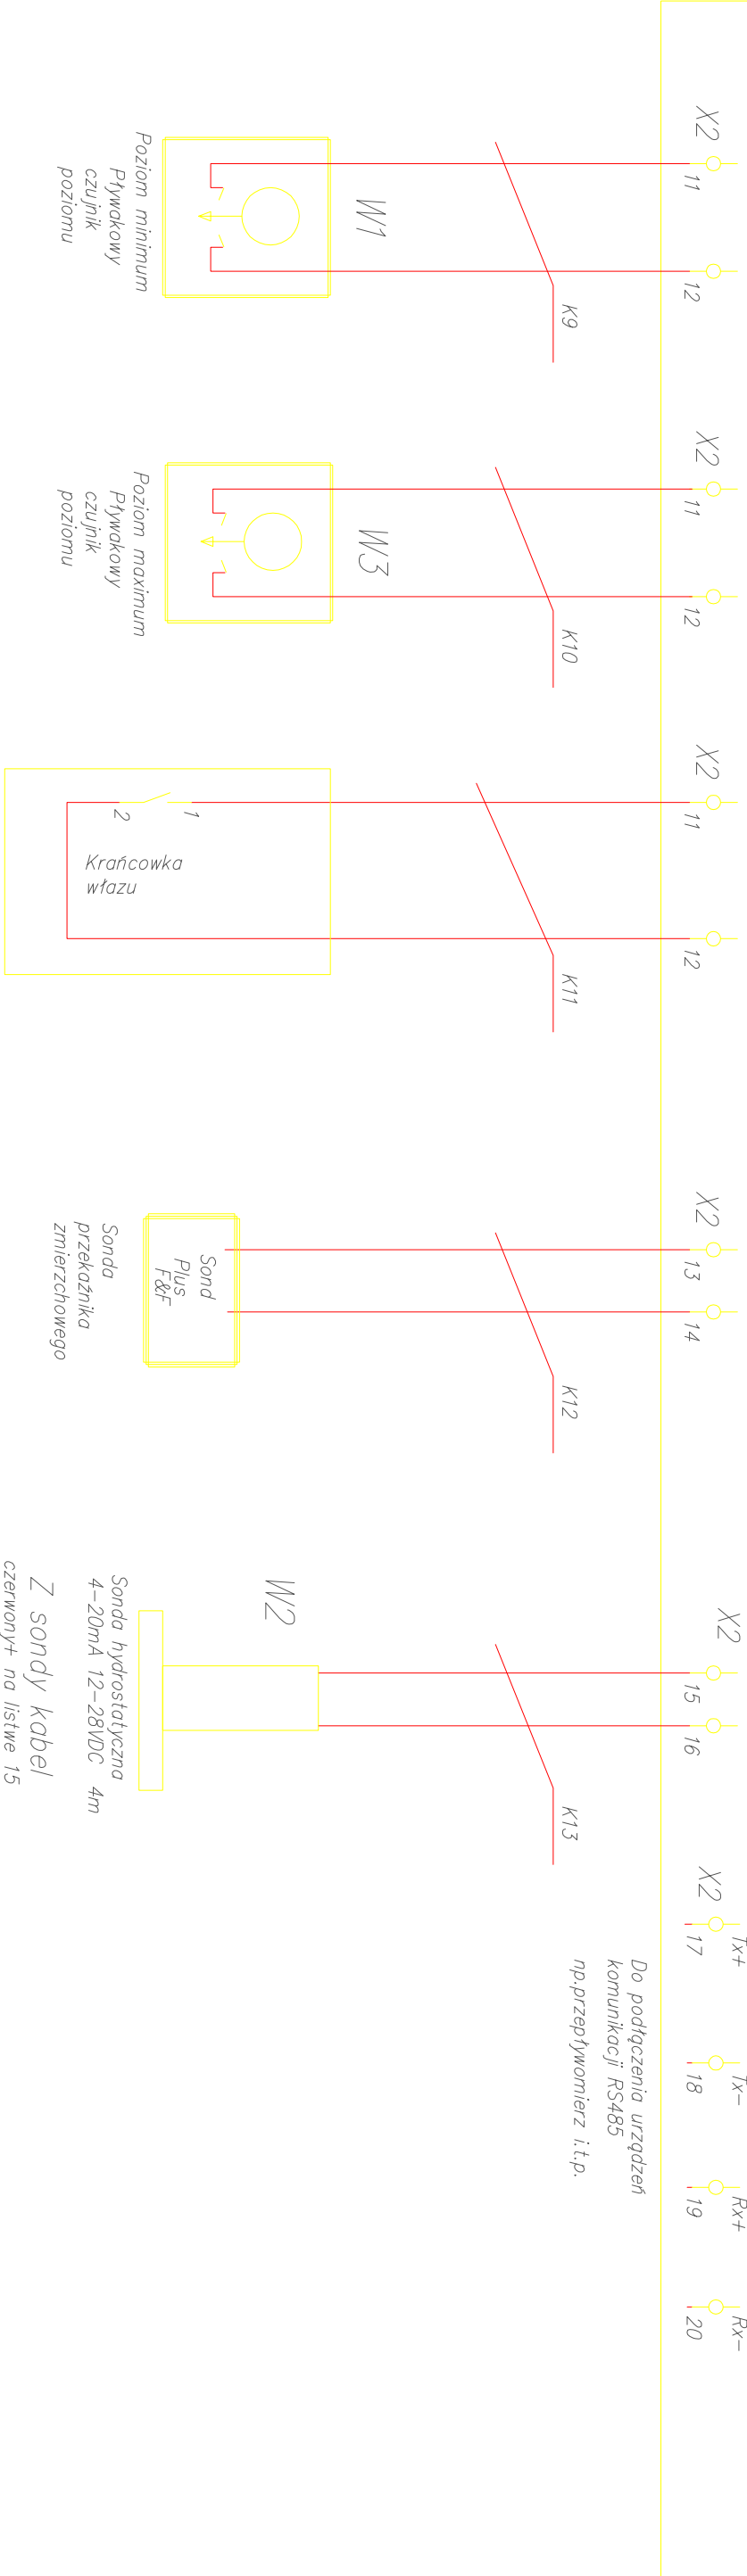

Sonda hydrostatyczna
4–20mA 12–28VDC 4m

Z sondy kabel
czerwony+ na listwę 15
czarny– na listwę 16

Do podłączenia urządzeń
komunikacji RS485
np.przepływomierz i.t.p.

WŁO POLSKA 05-090 RASZYN k./WARSZAWY Al.Krakowska38 Janki tel.(022)702-61-61		Projekt: Przepompownia Dębe		Treść: Podłączenie kabli zewnątrznych		<table><tr><td>Data</td><td>19.12.2008r</td></tr><tr><td>Op.</td><td>inż. R. Balcukiewicz</td></tr><tr><td>Spr.</td><td>mgr inż. G. Gola</td></tr></table>		Data	19.12.2008r	Op.	inż. R. Balcukiewicz	Spr.	mgr inż. G. Gola
Data	19.12.2008r												
Op.	inż. R. Balcukiewicz												
Spr.	mgr inż. G. Gola												