



# Profilę przewodów tłocznych wody surowej ze studni do ob. nr 1

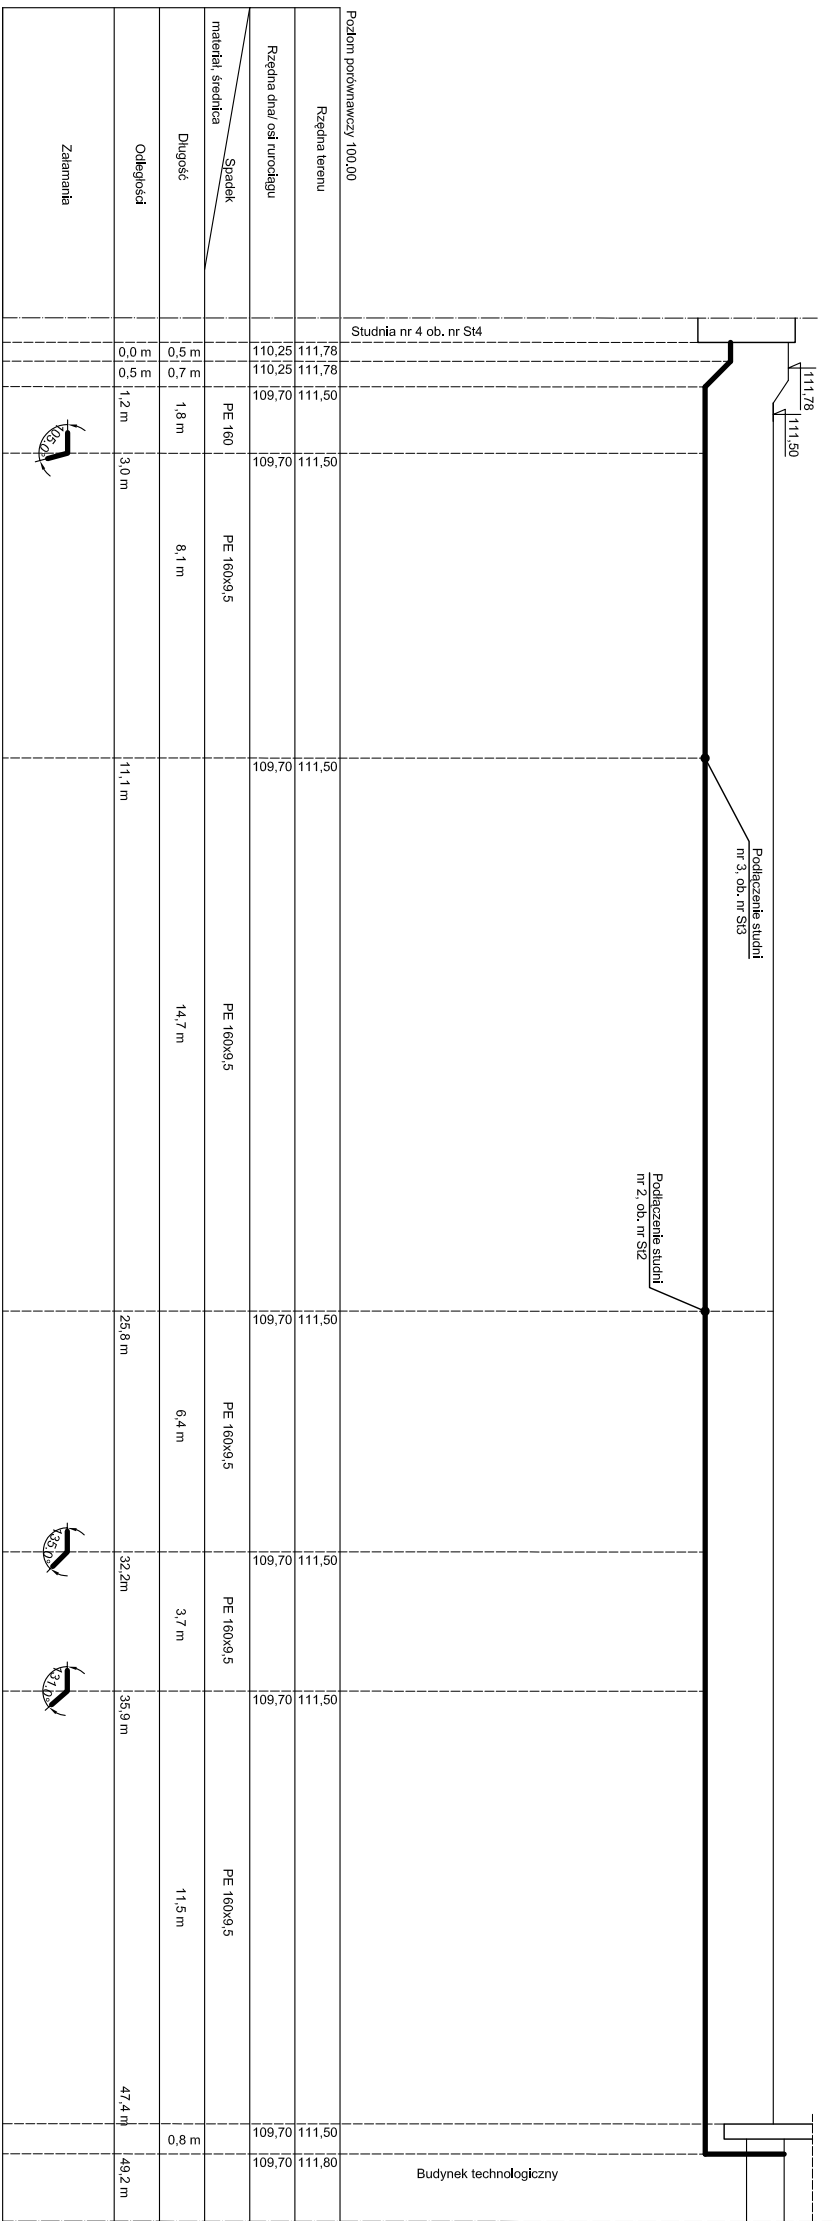


St 4

### Profilę przewodów tłocznych wody surowej ze studni do ob. nr 1

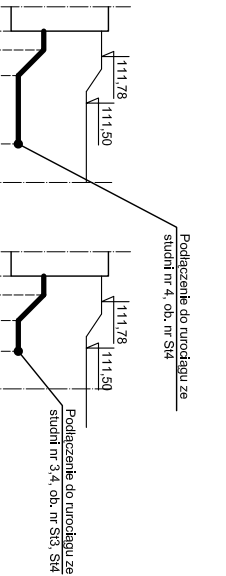

\_\_\_\_\_

## Profil podłączenia do sieci wodociągowej

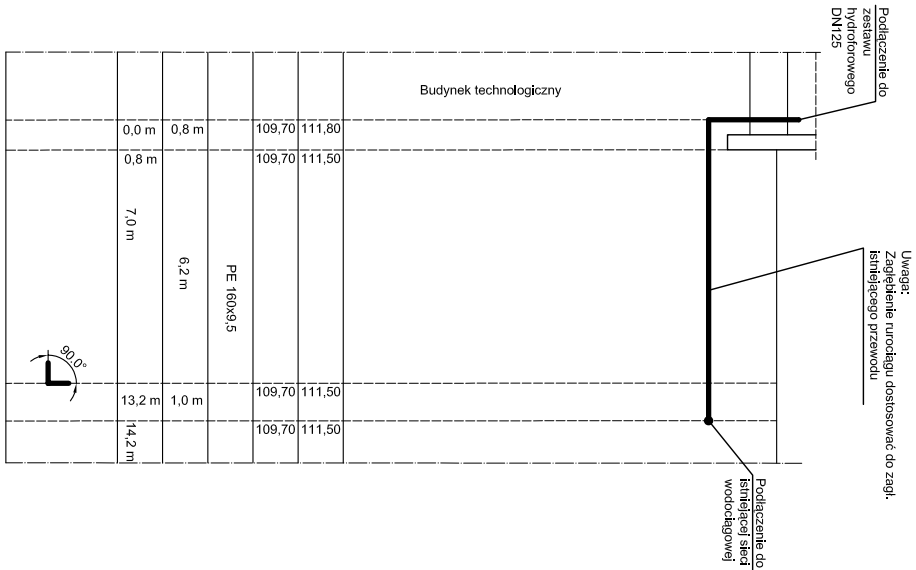

Zleceniodawca:		Zakład Projektowania KOMA Włodzisław Marciszewski		Egz:
Inwestor:		Gmina Serock		
Stadium	Operat wodnoprzemny	Skala:	Nr rys. 11	
Obiekt:	Modernizacja stacja uzdatniania wody w miejscowości Stanisławowo gm Serock nr. ew. dz. 144/1, 144/2, 83/3, 82/6, 82/8, 82/5			
Nazwa rysunku: Profil przewodów tłocznych wody surowej ze studni do ob. nr 1 Profil podłączający do sieci wodociągowej				
	Imię, Nazwisko	Podpis	Data	
Projektant	Włodzisław Marciszewski, nr ewid. 178/74/LZ		maj 2007	
Kierownik zespołu:	dr inż. Ryszard Iwona			
Opracował:	mgr inż. Leszek Wroblewski			
Sprawdzaający	mgr inż. Anna Nowakowska, nr ewid. 192/01/WL			
	specj. inst. w zakr. sieci, instalacji i urz. wod.-kan, ciepłn, went. i gaz.			