


# STUDNIA NR 2

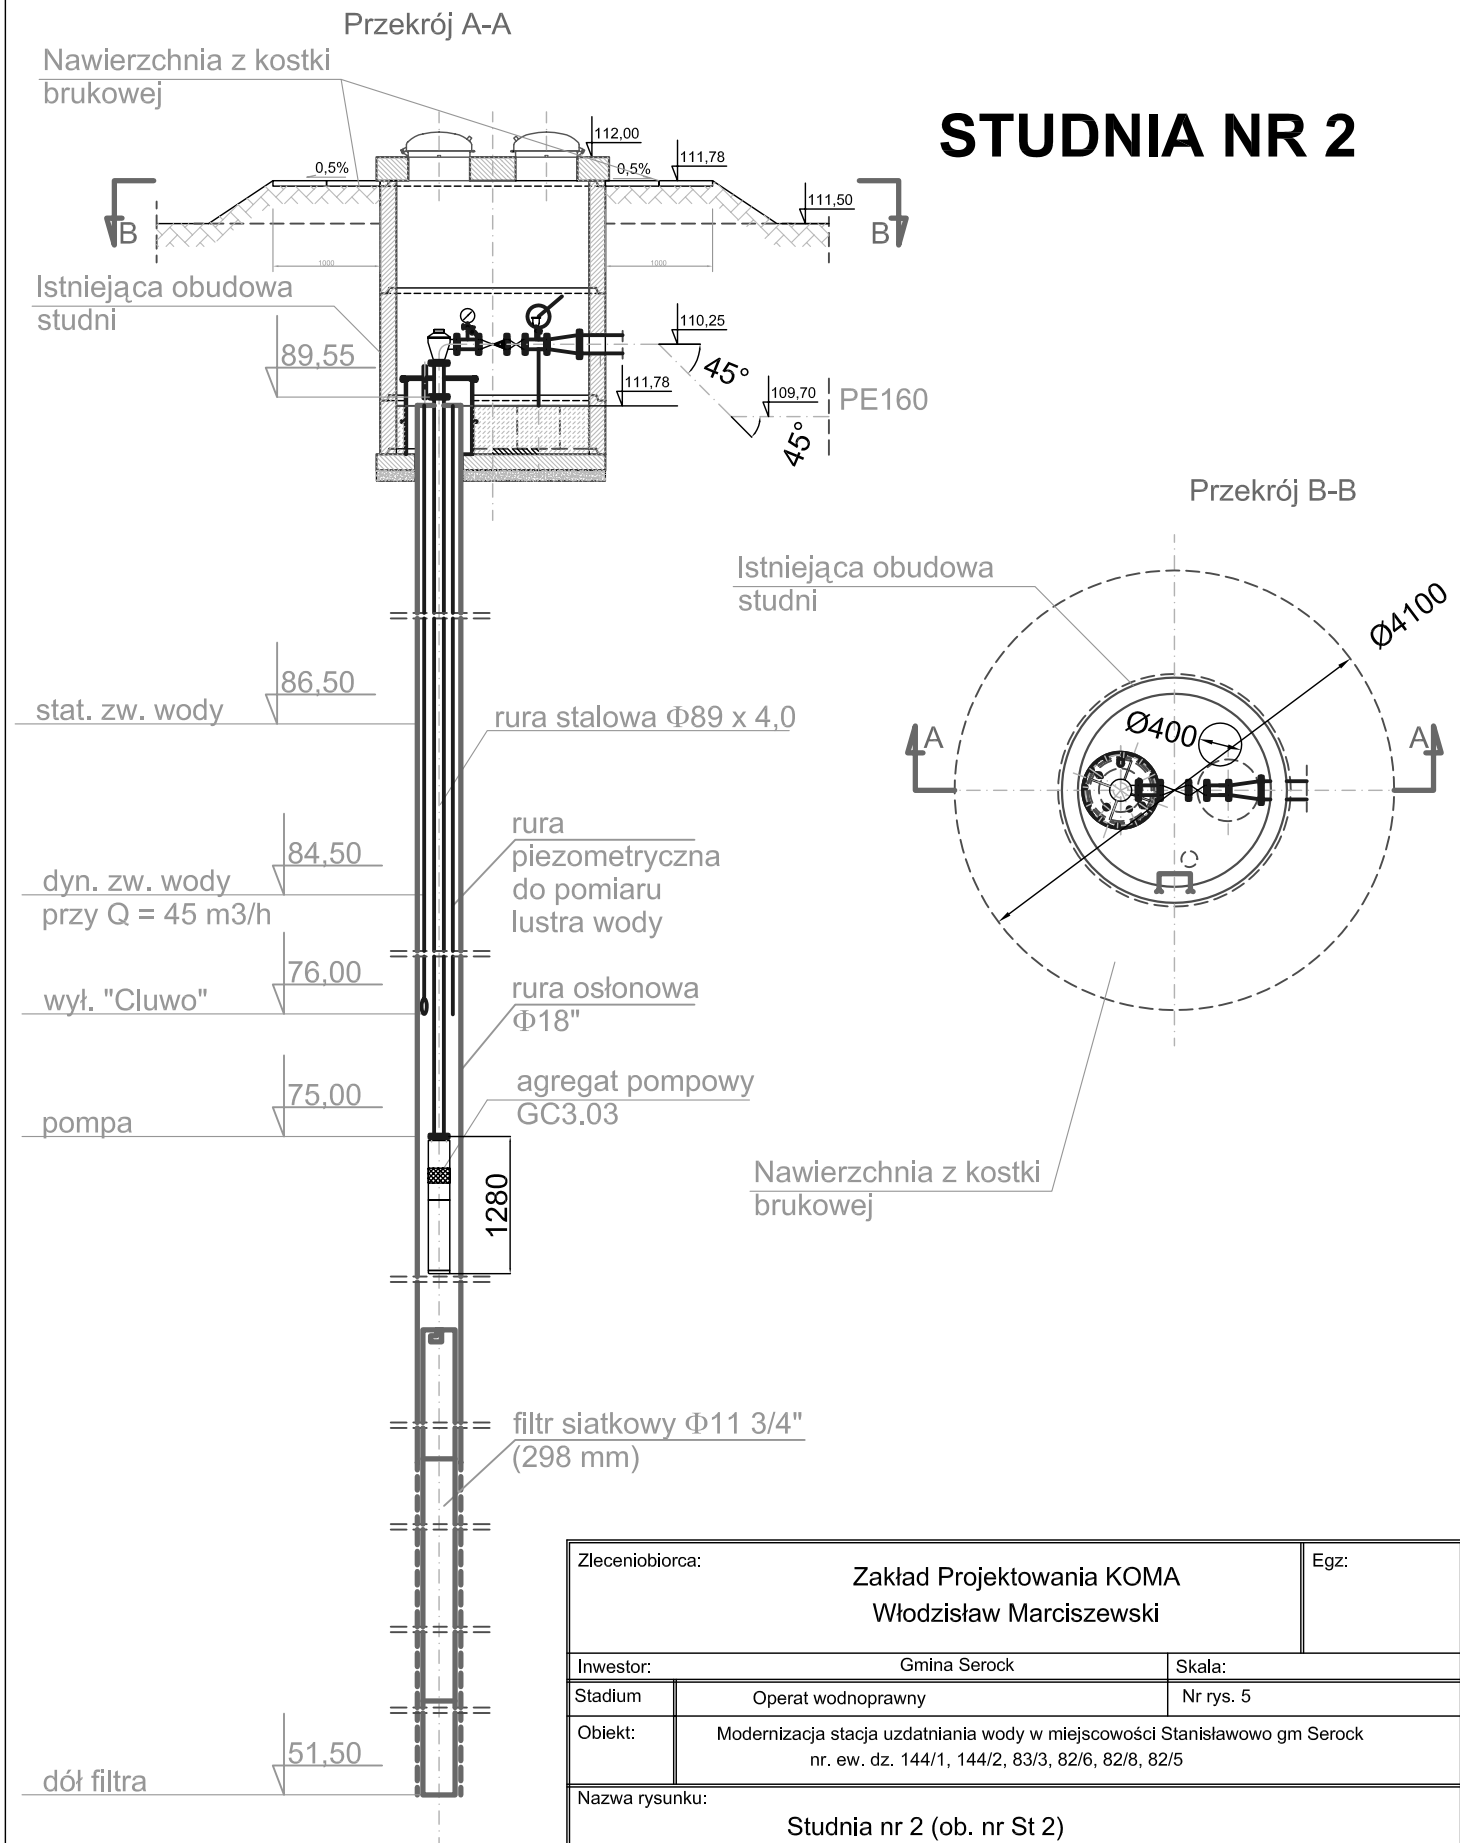

## UWAGA:

- rz. stropu warstwy wodonośnej 69,00
- rz. spągu warstwy wodonośnej 52,50

Zleceniobiorca:		Zakład Projektowania KOMA Włodzisław Marciszewski		Egz:	
Inwestor:		Gmina Serock		Skala:	
Stadium	Operat wodnoprawny			Nr rys. 5	
Obiekt:	Modernizacja stacja uzdatniania wody w miejscowości Stanisławowo gm Serock nr. ew. dz. 144/1, 144/2, 83/3, 82/6, 82/8, 82/5				
Nazwa rysunku:					
Studnia nr 2 (ob. nr St 2)					
	Imię. Nazwisko			Podpis	Data
Projektant	Włodzisław Marciszewski, nr ewid. 178/74/Lz specj. instalacje i urządzenia sanitarne				maj 2007
Kierownik zespołu:	dr inż. Ryszard Wenda				
Opracował:	mgr inż. Leszek Wróblewski				
Sprawdzający	mgr inż. Anna Nowakowska, nr ewid. 192/01/WL specj. inst. w zakr. sieci, instalacji i urz. wod-kan, ciepłn, went. i gaz.				