

EGZ. NR 4

USŁUGI PROJEKTOWE

05-120 Legionowo ul. Hubala 4/47 tel. 774-01-47 k. 0508 050 267

PROJEKT TECHNICZNY

PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH Dz 40mm do działek

**o nr ew. 92/29, 82/15, 82/14, 82/13, 82/11, 82/10, 82/8, 82/7, 82/6,
82/21, 82/4, 82/2, 82/19, 84/9, 82/20 w ul. Słonecznej w miejscowości
MARYNINO gm. Serock**

INWESTOR

Komitet Osiedlowy

Marynino, ul. Słoneczna

INWESTORZY wg. załączonej listy

PROJEKTANT

mgr inż. Krystyna Niesłuchowska

nr upr. WA 740/91

mgr inż. Krystyna NIESŁUCHOWSKA

**upr. bud. do proj. i kier.
rob. bud. w specj. inst-inż.
w zakresie sieci sanit.
nr ew. WA 740/91**

Legionowo, wrzesień 2004r.

Inwestorzy według załączonej listy

Lp.	Nr. ew. działki	Właściciel, adres zamieszkania
1	82/29	Marek Narewski ul. Frascati 6m 23 00-483 Warszawa
2	82/15	Katarzyna i Grzegorz Osypińscy ul. Magiera 15 m 71 01-856 Warszawa
3	82/14	Grzegorz Król ul. Perzyńskiego 8a/21 01-872 Warszawa
4	82/13	Regina Cichocka ul. Hieronima 9 m 60 03-243 Warszawa
5	82/11	Józef Ujazdowski ul. Szymanowskiego 8 m 60 03-477 Warszawa
6	82/10	Barbara Kaczmarek ul. Strzelecka 2 m 51 03-433 Warszawa
7	82/8	Maria Piechocka ul. Chrobrego 3/24 05-200 Wołomin
8	82/7	Jan Kozicki ul. Krasiczyńska 5 m 89 01-728 Warszawa
9	82/6	Edward Kulisiak ul. Bachmacka 4 m 69 02-647 Warszawa
10	82/21	Grzegorz Witkowski ul. Długa 53a 05-510 Konstancin Jeziorna
11	82/4	Aleksandra Walkowiak-Sikora ul. Górczewska 112/59 01-110 Warszawa
12	82/2	Elżbieta Bednarczyk-Kacprzak ul. Łagowska 4 m 26 01-464 Warszawa
13	82/19	Andrzej Zdziemborski ul. Mieszka I 15 m 2 05-120 Legionowo
14	84/9	Wojciech Łaziński ul. Łazurowa 20 33 01-315 Warszawa
15	82/20	<i>EWŁA SZELEST</i>

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. ZAŁĄCZNIKI

- uzgodnienie trasy przyłączy wodociągowych w ZUD opinia nr 593/2004 z dn. 27.07.2004r (załącznik nr 1)
- warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody wydane przez KZB, -zgodnie z wykazem inwestorów (załącznik nr 2)
- uprawnienia projektanta i zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa (załącznik nr 3 I 3A)

2. OPIS TECHNICZNY

3. RYSUNKI

-PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	RYS NR 1
-PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH	RYS NR 2
-STUDZIENKA WODOMIERZOWA	RYS NR 3
-SCHEMAT MONTAŻOWY WODOMIERZA	RYS NR 4

OPINIA NR ZUD-593/2004
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: wodociąg, przyłącza wodociągowe

Dla Komitetu Komitet Osiedlowy Marynino ul. Słoneczna reprezentowany przez p. Kalisiak Edward

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2004-07-09

Data posiedzenia Zespołu: 2004-07-15

Zgodnie z Art.27 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dn.17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30 poz.163) sieć uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.

Inwestorzy są obowiązani:

- zapewnić wyznaczenie i dokonanie geod. pomiarów wykonawczych przez jedn. uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakryciem.

Postępowanie, niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia (Art. 48 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 Ustawy).

Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urządzeń Inżynierskich opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego w : Marynino, gm. Serock dz. ew. 203/1, 220, 202, 82/16, 82/29, 82/15, 82/14, 82/13, 82/11, 82/10, 82/8, 82/7, 82/6, 84/9, 82/21, 82/20, 82/4, 82/2, 82/19.

Uwagi i zalecenia:

1. W zasięgu koron drzew prace ziemne należy wykonywać ręcznie, bez naruszenia ich korzeni.
2. Należy uzyskać decyzję z Urzędu Gminy na usunięcie drzew kolidujących.
3. Drzewa w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac, zabezpieczyć przed uszkodzeniem kory pnia.
4. Projekt sieci wodociągowej uzgodnić w KZB Serock tel. 782 73 58.
5. Projekt przyłącza wodociągowego uzgodnić w KZB Serock tel. 782 73 58.
6. Przy skrzyżowaniach na istniejących kablach energetycznych założyć rury dwudzielne.
7. Przed przystąpieniem do robót uzyskać pozwolenie na wejście w teren od zarządzającego drogą.
8. Wejście w teren uzgodnić z właścicielem terenu.

Załączniki:

1. 1 zał. w 3 egz.

z up. STAROSTY
Maja Szklarska
PRZEWODNICZĄCY POWIATOWEGO Zespołu
UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Lp.	Nr. ew. działki	Właściciel, adres zamieszkania	Warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody wydane przez KZB	Długość przyłącza L [m]
1	82/29	Marek Narewski ul. Frascati 6m 23 00-483 Warszawa	W:168/12/03 z dn. 11.12.2003r.	6,0
2	82/15	Katarzyna i Grzegorz Osypińscy ul. Magiera 15 m 71 01-856 Warszawa	W:36/04 z dn. 23.02.2004r.	10,0
3	82/14	Grzegorz Król ul. Perzyńskiego 8a/21 01-872 Warszawa	W:83/04 z dn. 13.05.2004r.	15,5
4	82/13	Regina Cichocka ul. Hieronima 9 m 60 03-243 Warszawa	W:168/7/03 z dn. 11.12.2003r.	41,0
5	82/11	Józef Ujazdowski ul. Szymanowskiego 8 m 60 03-477 Warszawa	W:168/5/03 z dn. 11.12.2003r.	19,0
6	82/10	Barbara Kaczmarek ul. Strzelecka 2 m 51 03-433 Warszawa	W:168/6/03 z dn. 11.12.2003r.	19,0
7	82/8	Maria Piechocka ul. Chrobrego 3/24 05-200 Wołomin	W:168/11/03 11.12.2003r.	10,0
8	82/7	Jan Kozicki ul. Krasiczyńska 5 m 89 01-728 Warszawa	W:168/1/03 z dn. 11.12.2003r.	42,5
9	82/6	Edward Kulisiak ul. Bachmacka 4 m 69 02-647 Warszawa	W:168/3/03 z dn. 11.12.2003r.	42,5
10	82/21	Grzegorz Witkowski ul. Długa 53a 05-510 Konstancin Jeziorna	W:168/9/03 z dn. 11.12.2003r.	6,0
11	82/4	Aleksandra Walkowiak-Sikora ul. Górczewska 112/59 01-110 Warszawa	W:168/2/03 z dn. 11.12.2003r.	23,0
12	82/2	Elżbieta Bednarczyk-Kacprzak ul. Łagowska 4 m 26 01-464 Warszawa	W:168/4/03 z dn. 11.12.2003r.	22,0
13	82/19	Andrzej Zdziemborski ul. Mieszka I 15 m 2 05-120 Legionowo	W:168/8/03 z dn. 11.12.2003r.	6,0
14	84/9	Wojciech Łaziński ul. Łazurowa 20 33 01-315 Warszawa	W:168/10/03 z dn. 11.12.2003r.	19,0
15	82/20			9,0

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY
 SEROCK, ul. Nasielska 21
 tel. 782 73 58, 782 75 73
 fax 782 61 51

Serock, dnia 11.12.2003 r.

W: 168/12/03

Pan
 Marek Narewski
 ul. Frascati 6 m 23
 00-483 Warszawa

Warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747)
2. Uchwała Nr 39/VI/2003 z 10.02.2003 rok w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

W związku z wnioskiem z dnia 28.11.2003 r. Komunalny Zakład Budżetowy stwierdza możliwość dostawy wody w ilości średnio 15-20 m³/m-c dla inwestycji do realizacji do działki nr 82/29 w miejscowości Marynino gm. Serock.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie własnym kosztem i staraniem przyłącza wodociągowego z PE Ø 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o projektowany przewód wodociągowy wg warunków technicznych 168^A/03.

Zestaw wodomierzowy z wodomierzem należy zabudować w studni wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszczeniu w istniejącym budynku.

Przekazanie urządzeń na stan i do eksploatacji Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Serocku powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od zakończenia prac – wymagana inwentaryzacja powykonawcza.

Dane do projektowania:

1. Ciśnienie robocze 0,2 – 0,4 MPa.
2. Zagłębienie istniejącego wodociągu wynosi 1,5 – 1,8 m ppt.
3. Średnicę istniejącego wodociągu należy potwierdzić po odkryciu przewodów.
4. W przypadku prowadzenia prac na terenie osób trzecich należy uzyskać ich pisemną zgodę.
5. Trasę przyłącza uzgodnić w ZUD Legionowo (Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzędzeń Inżynieryjnych; Legionowo - Łajski, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11; tel. 774-20-17 w. 162)
6. Przed przystąpieniem do robót opracować (przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane) i przedłożyć do uzgodnienia w KZB Serock projekt przyłącza (4 egzemplarze) zawierający:
 - a) Opis techniczny instalacji;
 - b) Projekt zagospodarowania działki lub terenu uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 - c) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
7. Zgłosić właściwemu organowi (Referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa UMiG Serock) zamiar budowy przyłącza wodociągowego wraz z 1 egzemplarzem uzgodnionego projektu.
8. Włączenie do istniejącego wodociągu wykonać pod nadzorem KZB Serock, tel. 22-7827358 lub 501 271 274

Przed zasypaniem przewodu wodociągowego przeprowadzić próbę ciśnieniową i zlecić uprawnionym geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.

W terminie maksymalnie 14 dni od wykonania przyłącza zgłosić do KZB Serock, ul. Nasielska 21.

Data ważności warunków technicznych przyłączenia i dostawy wody wygasa dnia 28.11.2005 r.

Ustala się opłatę za przyłączenie do sieci wodociągowej, którą należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Serock: BISE O/ Serock 13701040 - 6000022 - 36000 - 1100 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Serock, Rynek 21, (bliższych informacji udziela Referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa UMiG Serock).

Warunkiem poboru wody jest zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę.

Umowę zawiera się w oparciu o:

- warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody;
- projekt uzgodniony z KZB Serock;
- wykonanie robót wodociagowych przyłącza przez uprawnionego wykonawcę;
- zgłoszenie zamiaru wykonania budowy przyłącza do Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa w UMiG Serock;
- wpłatę w/w opłaty ;
- protokół technicznego odbioru robót wodociagowych sporządzony z udziałem przedstawiciela dostawcy wody.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawartą umową.

Zainstalowane urządzenia wodociągowe powinny posiadać certyfikat jakości lub aprobatę techniczną dla urządzeń do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

Otrzymują:

1. adresat;
2. a/a.

P.O. DYREKTORA

mgr inż. Leszek Błachnio

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY
 SEROCK, ul. Nasielska 21
 tel. 732 73 58, 782 75 73
 fax 782 61 51

Serock, dnia 23.02.2004 r.

W: 36/04

Państwo
 Katarzyna i Grzegorz Osypińscy
 ul. Magiera 15 m 71
 01 - 856 Warszawa

Warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody

Podstawa prawna:

1. *Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747)*
2. *Uchwała Nr 39/VI/2003 z 10.02.2003 rok w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.*

W związku z wnioskiem z dnia 23.02.2004 r. Komunalny Zakład Budżetowy stwierdza możliwość dostawy wody w ilości średnio 15 m³/m-c dla inwestycji do realizacji do działki nr 82/15 we wsi Marynino.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie własnym kosztem i staraniem przyłącza wodociągowego z PE Ø 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o projektowany przewód wodociągowy wg warunków technicznych 168^A/03.

Zestaw wodomierzowy do zainstalowania wodomierza głównego należy zabudować w studni wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszczeniu w istniejącym budynku.

Przekazanie urządzeń na stan i do eksploatacji Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Serocku powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od zakończenia prac – wymagana inwentaryzacja powykonawcza.

Dane do projektowania:

1. Ciśnienie robocze 0,2 – 0,4 MPa.
2. Zagłębienie istniejącego wodociągu wynosi 1,5 – 1,8 m ppt.
3. Średnicę istniejącego wodociągu należy potwierdzić po odkryciu przewodów.
4. W przypadku prowadzenia prac na terenie osób trzecich należy uzyskać ich pisemną zgodę.
5. Trasę przyłącza uzgodnić w ZUD Legionowo (Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzędzeń Inżynieryjnych; Legionowo - Łajski, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11; tel. 774-20-17 w. 162)
6. Przed przystąpieniem do robót opracować (przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane) i przedłożyć do uzgodnienia w KZB Serock projekt przyłącza (4 egzemplarze) zawierający:
 - a) Opis techniczny instalacji;
 - b) Projekt zagospodarowania działki lub terenu uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 - c) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
7. Zgłosić właściwemu organowi (Starostwo Powiatowe w Legionowie - Zamiejskowy Referat Architektury w Serocku, ul. Rynek 21, pok. 44) zamiar budowy przyłącza wodociągowego wraz z 1 egzemplarzem uzgodnionego projektu.
8. Włączenie do istniejącego wodociągu wykonać pod nadzorem KZB Serock, tel. 22-7827358 lub 501 271 274

Przed zasypaniem przewodu wodociągowego przeprowadzić próbę ciśnieniową i zlecić uprawnionym geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.

W terminie maksymalnie 14 dni od wykonania przyłącza zgłosić do KZB Serock, ul. Nasielska 21.

Data ważności warunków technicznych przyłączenia i dostawy wody wygasa dnia 28.11.2005 r.

Ustala się opłatę za przyłączenie do sieci wodociągowej, którą należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Serock: BISE O/ Serock 13701040 - 6000022 - 36000 - 1100 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Serock, Rynek 21, (bliższych informacji udziela Referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa UMiG Serock).

Warunkiem poboru wody jest zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę.

Umowę zawiera się w oparciu o:

- warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody;
- projekt uzgodniony z KZB Serock;
- wykonanie robót wodociagowych przyłącza przez uprawnionego wykonawcę;
- zgłoszenie zamiaru wykonania budowy przyłącza do Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa w UMiG Serock;
- wpłatę w/w opłaty ;
- protokół technicznego odbioru robót wodociagowych sporządzony z udziałem przedstawiciela dostawcy wody.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawartą umową.

Zainstalowane urządzenia wodociągowe powinny posiadać certyfikat jakości lub aprobatę techniczną dla urządzeń do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

Otrzymują:

1. adresat;
2. a/a.

P.O. DYREKTORA

mgr inż. Leszek Błachnio

Serock, dnia 13.05.2004 r.

W: 83/04

Pan
Grzegorz Król
ul. Perzyńskiego 8a/21
01 - 872 Warszawa

Warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody

- Podstawa prawna:**
1. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747)
 2. Uchwała Nr 39/VI/2003 z 10.02.2003 rok w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

W związku z wnioskiem z dnia 05.05.2004 r. Komunalny Zakład Budżetowy stwierdza możliwość dostawy wody w ilości średnio 15 m³/m-c dla inwestycji do realizacji do działki nr 82/14 we wsi Marynino.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie własnym kosztem i staraniem przyłącza wodociągowego z PE Ø 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o projektowany wodociąg wg warunków technicznych 168^A/03 wydanych Społecznemu Komitetowi Budowy Wodociągu..

Zestaw wodomierzowy do zainstalowania wodomierza głównego należy zabudować w studni wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszczeniu w istniejącym budynku.

Przekazanie urządzeń na stan i do eksploatacji Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Serocku powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od zakończenia prac – wymagana inwentaryzacja powykonawcza.

Dane do projektowania:

1. Ciśnienie robocze 0,2 – 0,4 MPa.
2. Zagłębienie istniejącego wodociągu wynosi 1,5 – 1,8 m ppt.
3. Średnicę istniejącego wodociągu należy potwierdzić po odkryciu przewodów.
4. W przypadku prowadzenia prac na terenie osób trzecich należy uzyskać ich pisemną zgodę.
5. Trasę przyłącza uzgodnić w ZUD Legionowo (Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzędzeń Inżynieryjnych; Legionowo - Łajski, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11; tel. 774-20-17 w. 162)
6. Przed przystąpieniem do robót opracować (przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane) i przedłożyć do uzgodnienia w KZB Serock projekt przyłącza (4 egzemplarze) zawierający:
 - a) Opis techniczny instalacji;
 - b) Projekt zagospodarowania działki lub terenu uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 - c) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
7. Zgłosić właściwemu organowi (Starostwo Powiatowe w Legionowie - Zamiejscowy Referat Architektury w Serocku, ul. Rynek 21, pok. 44) zamiar budowy przyłącza wodociągowego wraz z 1 egzemplarzem uzgodnionego projektu.
8. Włączenie do istniejącego wodociągu wykonać pod nadzorem KZB Serock, tel. 22-7827358 lub 501 271 274

Przed zasypaniem przewodu wodociagowego przeprowadzić próbę ciśnieniową i zlecić uprawnionym geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.

W terminie maksymalnie 14 dni od wykonania przyłącza zgłosić do KZB Serock, ul. Nasielska 21.

Data ważności warunków technicznych przyłączenia i dostawy wody wygasa dnia 23.02.2006 r.

Ustala się opłatę za przyłączenie do sieci wodociagowej, którą należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Serock: BISE O/ Serock 77 1370 1066 0000 1801 4036 5205 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Serock, Rynek 21, (bliższych informacji udziela Referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa UMiG Serock).

Warunkiem poboru wody jest zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę.

Umowę zawiera się w oparciu o:

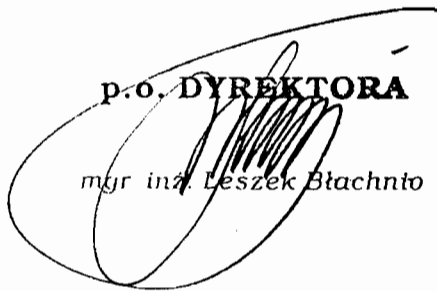
- warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody;
- projekt uzgodniony z KZB Serock;
- wykonanie robót wodociagowych przyłącza przez uprawnionego wykonawcę;
- zgłoszenie zamiaru wykonania budowy przyłącza do Starostwa Powiatowego w Legionowie - Zamiejscowy Referat Architektury w Serocku, ul. Rynek 21, pok. 44;
- wpłatę w/w opłaty ;
- protokół technicznego odbioru robót wodociagowych sporządzony z udziałem przedstawiciela dostawcy wody.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawartą umową.

Zainstalowane urządzenia wodociagowe powinny posiadać certyfikat jakości lub aprobatę techniczną dla urządzeń do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

Otrzymują:

1. adresat;
2. a/a.

p.o. DYREKTORA

mgr inż. Leszek Błachnio

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY
 SEROCK, ul. Nasielska 21
 tel. 782 73 58, 782 75 73
 fax 782 61 51

Serock, dnia 11.12.2003 r.

W: 168/7/03

Pani
 Regina Cichocka
 ul. Hieronima 9 m 60
 03-243 Warszawa

Warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody

Podstawa prawna:

1. *Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747)*
2. *Uchwała Nr 39/VI/2003 z 10.02.2003 rok w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.*

W związku z wnioskiem z dnia 28.11.2003 r. Komunalny Zakład Budżetowy stwierdza możliwość dostawy wody w ilości średnio 15-20 m³/m-c dla inwestycji do realizacji do działki nr 82/13 w miejscowości Marynino gm. Serock.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie własnym kosztem i staraniem przyłącza wodociągowego z PE Ø 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o projektowany przewód wodociągowy wg warunków technicznych 168^A/03.

Zestaw wodomierzowy z wodomierzem należy zabudować w studni wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszczeniu w istniejącym budynku należy.

Przekazanie urządzeń na stan i do eksploatacji Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Serocku powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od zakończenia prac – **wymagana inwentaryzacja powykonawcza.**

Dane do projektowania:

1. Ciśnienie robocze 0,2 – 0,4 MPa.
2. Zagłębienie istniejącego wodociągu wynosi 1,5 – 1,8 m ppt.
3. Średnicę istniejącego wodociągu należy potwierdzić po odkryciu przewodów.
4. W przypadku prowadzenia prac na terenie osób trzecich należy uzyskać ich pisemną zgodę.
5. Trasę przyłącza uzgodnić w ZUD Legionowo (Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzędzeń Inżynierskich; Legionowo - Łajski, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11; tel. 774-20-17 w. 162)
6. Przed przystąpieniem do robót opracować (przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane) i przedłożyć do uzgodnienia w KZB Serock projekt przyłącza (4 egzemplarze) zawierający:
 - a) Opis techniczny instalacji;
 - b) Projekt zagospodarowania działki lub terenu uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 - c) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
7. Zgłosić właściwemu organowi (Referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa UMiG Serock) zamiar budowy przyłącza wodociągowego wraz z 1 egzemplarzem uzgodnionego projektu.
8. Włączenie do istniejącego wodociągu wykonać pod nadzorem KZB Serock, tel. 22-7827358 lub 501 271 274

Przed zasypaniem przewodu wodociągowego przeprowadzić próbę ciśnieniową i zlecić uprawnionym geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.

W terminie maksymalnie 14 dni od wykonania przyłącza zgłosić do KZB Serock, ul. Nasielska 21.

Data ważności warunków technicznych przyłączenia i dostawy wody wygasa dnia 28.11.2005 r.

Ustala się opłatę za przyłączenie do sieci wodociągowej, którą należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Serock: BISE O/ Serock 13701040 - 6000022 - 36000 - 1100 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Serock, Rynek 21, (bliższych informacji udziela Referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa UMiG Serock).

Warunkiem poboru wody jest zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę.

Umowę zawiera się w oparciu o:

- warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody;
- projekt uzgodniony z KZB Serock;
- wykonanie robót wodociagowych przyłącza przez uprawnionego wykonawcę;
- zgłoszenie zamiaru wykonania budowy przyłącza do Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa w UMiG Serock;
- wpłatę w/w opłaty ;
- protokół technicznego odbioru robót wodociagowych sporządzony z udziałem przedstawiciela dostawcy wody.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawartą umową.

Zainstalowane urządzenia wodociagowe powinny posiadać certyfikat jakości lub aprobatę techniczną dla urządzeń do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

Otrzymują:

1. adresat;
2. a/a.

p.o. DYREKTORA

mgr inż. Leszek Błachnio

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY
 SEROCK, ul. Nasielska 21
 tel. 782 73 58, 782 75 73
 fax 782 61 51

Serock, dnia 11.12.2003 r.

W: 168/5/03

Pan
Józef Ujazdowski
 ul. Szymanowskiego 8 m 60
 03-477 Warszawa

Warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody

Podstawa prawna:

1. *Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747)*
2. *Uchwała Nr 39/VI/2003 z 10.02.2003 rok w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.*

W związku z wnioskiem z dnia 28.11.2003 r. Komunalny Zakład Budżetowy możliwość dostawy wody w ilości średnio 15-20 m³/m-c dla inwestycji do realizacji do działek nr 82/11 i 82/12 w miejscowości Marynino gm. Serock.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie własnym kosztem i staraniem przyłącza wodociągowego z PE Ø 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o projektowany przewód wodociągowy wg warunków technicznych 168^A/03.

Zestaw wodomierzowy z wodomierzem należy zabudować w studni wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszczeniu w istniejącym budynku.

Przekazanie urządzeń na stan i do eksploatacji Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Serocku powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od zakończenia prac – wymagana inwentaryzacja powykonawcza.

Dane do projektowania:

1. Ciśnienie robocze 0,2 – 0,4 MPa.
2. Zagłębienie istniejącego wodociągu wynosi 1,5 – 1,8 m ppt.
3. Średnicę istniejącego wodociągu należy potwierdzić po odkryciu przewodów.
4. W przypadku prowadzenia prac na terenie osób trzecich należy uzyskać ich pisemną zgodę.
5. Trasę przyłącza uzgodnić w ZUD Legionowo (Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urządzeń Inżynierskich; Legionowo - Łajski, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11; tel. 774-20-17 w. 162)
6. Przed przystąpieniem do robót opracować (przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane) i przedłożyć do uzgodnienia w KZB Serock projekt przyłącza (4 egzemplarze) zawierający:
 - a) Opis techniczny instalacji;
 - b) Projekt zagospodarowania działki lub terenu uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 - c) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
7. Zgłosić właściwemu organowi (Referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa UMiG Serock) zamiar budowy przyłącza wodociągowego wraz z 1 egzemplarzem uzgodnionego projektu.
8. Włączenie do istniejącego wodociągu wykonać pod nadzorem KZB Serock, tel. 22-7827358 lub 501 271 274

Przed zasypaniem przewodu wodociągowego przeprowadzić próbę ciśnieniową i zlecić uprawnionym geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.

W terminie maksymalnie 14 dni od wykonania przyłącza zgłosić do KZB Serock, ul. Nasielska 21.

Data ważności warunków technicznych przyłączenia i dostawy wody wygasa dnia 28.11.2005 r.

Ustala się opłatę za przyłączenie do sieci wodociągowej, którą należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Serock: BISE O/ Serock 13701040 - 6000022 - 36000 - 1100 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Serock, Rynek 21, (bliższych informacji udziela Referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa UMiG Serock).

Warunkiem poboru wody jest zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę.

Umowę zawiera się w oparciu o:

- warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody;
- projekt uzgodniony z KZB Serock;
- wykonanie robót wodociagowych przyłącza przez uprawnionego wykonawcę;
- zgłoszenie zamiaru wykonania budowy przyłącza do Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa w UMiG Serock;
- wpłatę w/w opłaty ;
- protokół technicznego odbioru robót wodociagowych sporządzony z udziałem przedstawiciela dostawcy wody.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawartą umową.

Zainstalowane urządzenia wodociagowe powinny posiadać certyfikat jakości lub aprobatę techniczną dla urządzeń do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

Otrzymują:

1. adresat;
2. a/a.

P.O. DYREKTORA

mgr inż. Leszek Błachnio

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY
 SEROCK, ul. Nasielska 21
 tel. 782 73 58, 782 75 73
 fax 782 61 51

Serock, dnia 11.12.2003 r.

W: 168/6/03

Pani
 Barbara Kaczmarek
 ul. Strzelecka 2 m 51
 03-433 Warszawa

Warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747)
2. Uchwała Nr 39/VI/2003 z 10.02.2003 rok w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

W związku z wnioskiem z dnia 28.11.2003 r. Komunalny Zakład Budżetowy stwierdza możliwość dostawy wody w ilości średnio 15-20 m³/m-c dla inwestycji do realizacji do działek nr 82/9 i 82/10 w miejscowości Marynino gm. Serock.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie własnym kosztem i staraniem przyłącza wodociągowego z PE Ø 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o projektowany przewód wodociągowy wg warunków technicznych 168^A/03.

Zestaw wodomierzowy z wodomierzem należy zabudować w studni wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszczeniu w istniejącym budynku.

Przekazanie urządzeń na stan i do eksploatacji Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Serocku powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od zakończenia prac – wymagana inwentaryzacja powykonawcza.

Dane do projektowania:

1. Ciśnienie robocze 0,2 – 0,4 MPa.
2. Zagłębienie istniejącego wodociągu wynosi 1,5 – 1,8 m ppt.
3. Średnicę istniejącego wodociągu należy potwierdzić po odkryciu przewodów.
4. W przypadku prowadzenia prac na terenie osób trzecich należy uzyskać ich pisemną zgodę.
5. Trasę przyłącza uzgodnić w ZUD Legionowo (Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzędzeń Inżynierskich; Legionowo - Łajski, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11; tel. 774-20-17 w. 162)
6. Przed przystąpieniem do robót opracować (przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane) i przedłożyć do uzgodnienia w KZB Serock projekt przyłącza (4 egzemplarze) zawierający:
 - a) Opis techniczny instalacji;
 - b) Projekt zagospodarowania działki lub terenu uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 - c) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
7. Zgłosić właściwemu organowi (Referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa UMiG Serock) zamiar budowy przyłącza wodociągowego wraz z 1 egzemplarzem uzgodnionego projektu.
8. Włączenie do istniejącego wodociągu wykonać pod nadzorem KZB Serock, tel. 22-7827358 lub 501 271 274

Przed zasypaniem przewodu wodociągowego przeprowadzić próbę ciśnieniową i zlecić uprawnionym geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.

W terminie maksymalnie 14 dni od wykonania przyłącza zgłosić do KZB Serock, ul. Nasielska 21.

Data ważności warunków technicznych przyłączenia i dostawy wody wygasa dnia 28.11.2005 r.

Ustala się opłatę za przyłączenie do sieci wodociągowej, którą należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Serock: BISE O/ Serock 13701040 - 6000022 - 36000 - 1100 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Serock, Rynek 21, (bliższych informacji udziela Referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa UMiG Serock).

Warunkiem poboru wody jest zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę.

Umowę zawiera się w oparciu o:

- warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody;
- projekt uzgodniony z KZB Serock;
- wykonanie robót wodociagowych przyłącza przez uprawnionego wykonawcę;
- zgłoszenie zamiaru wykonania budowy przyłącza do Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa w UMiG Serock;
- wpłatę w/w opłaty ;
- protokół technicznego odbioru robót wodociagowych sporządzony z udziałem przedstawiciela dostawcy wody.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawartą umową.

Zainstalowane urządzenia wodociągowe powinny posiadać certyfikat jakości lub aprobatę techniczną dla urządzeń do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

Otrzymują:

1. adresat;
2. a/a.

p.o. DYREKTORA

mgr inż. Leszek Błachnio

Serock, dnia 11.12.2003 r.

W: 168/11/03

Pani
Maria Piechocka
ul. Chrobrego 3/24
05-200 Wołomin

Warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747)
2. Uchwała Nr 39/VI/2003 z 10.02.2003 rok w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

W związku z wnioskiem z dnia 28.11.2003 r. Komunalny Zakład Budżetowy stwierdza możliwość dostawy wody w ilości średnio 15-20 m³/m-c dla inwestycji do realizacji do działki nr 82/8 w miejscowości Marynino gm. Serock.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie własnym kosztem i staraniem przyłącza wodociągowego z PE Ø 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o projektowany przewód wodociągowy wg warunków technicznych 168^A/03.

Zestaw wodomierzowy z wodomierzem należy zabudować w studni wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszczeniu w istniejącym budynku.

Przekazanie urządzeń na stan i do eksploatacji Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Serocku powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od zakończenia prac – wymagana inwentaryzacja powykonawcza.

Dane do projektowania:

1. Ciśnienie robocze 0,2 – 0,4 MPa.
2. Zagłębienie istniejącego wodociągu wynosi 1,5 – 1,8 m ppt.
3. Średnicę istniejącego wodociągu należy potwierdzić po odkryciu przewodów.
4. W przypadku prowadzenia prac na terenie osób trzecich należy uzyskać ich pisemną zgodę.
5. Trasę przyłącza uzgodnić w ZUD Legionowo (Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urządzeń Inżynierskich; Legionowo - Łajski, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11; tel. 774-20-17 w. 162)
6. Przed przystąpieniem do robót opracować (przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane) i przedłożyć do uzgodnienia w KZB Serock projekt przyłącza (4 egzemplarze) zawierający:
 - a) Opis techniczny instalacji;
 - b) Projekt zagospodarowania działki lub terenu uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 - c) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
7. Zgłosić właściwemu organowi (Referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa UMiG Serock) zamiar budowy przyłącza wodociągowego wraz z 1 egzemplarzem uzgodnionego projektu.
8. Włączenie do istniejącego wodociągu wykonać pod nadzorem KZB Serock, tel. 22-7827358 lub 501 271 274

Przed zasypaniem przewodu wodociągowego przeprowadzić próbę ciśnieniową i zlecić uprawnionym geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.

W terminie maksymalnie 14 dni od wykonania przyłącza zgłosić do KZB Serock, ul. Nasielska 21.

Data ważności warunków technicznych przyłączenia i dostawy wody wygasa dnia 28.11.2005 r.

Ustala się opłatę za przyłączenie do sieci wodociągowej, którą należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Serock: BISE O/ Serock 13701040 - 6000022 - 36000 - 1100 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Serock, Rynek 21, (bliższych informacji udziela Referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa UMiG Serock).

Warunkiem poboru wody jest zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę.

Umowę zawiera się w oparciu o:

- warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody;
- projekt uzgodniony z KZB Serock;
- wykonanie robót wodociagowych przyłącza przez uprawnionego wykonawcę;
- zgłoszenie zamiaru wykonania budowy przyłącza do Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa w UMiG Serock;
- wpłatę w/w opłaty ;
- protokół technicznego odbioru robót wodociagowych sporządzony z udziałem przedstawiciela dostawcy wody.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawartą umową.

Zainstalowane urządzenia wodociagowe powinny posiadać certyfikat jakości lub aprobatę techniczną dla urządzeń do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

Otrzymują:

1. adresat;
2. a/a.

p.o. DYREKTORA

mgr inż. Leszek Błachnio

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY
SEROCK, ul. Nasielska 21
tel. 782 73 58, 782 75 73
fax 782 61 51

Serock, dnia 11.12.2003 r.

W: 168/1/03

Pan
Jan Kozicki
ul. Krasiczyńska 5 m 89
01-728 Warszawa

Warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody

Podstawa prawna:

1. *Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747)*
2. *Uchwała Nr 39/VI/2003 z 10.02.2003 rok w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.*

W związku z wnioskiem z dnia 28.11.2003 r. Komunalny Zakład Budżetowy stwierdza możliwość dostawy wody w ilości średnio 15-20 m³/m-c dla inwestycji do realizacji do działki nr 82/7 w miejscowości Marynino gm. Serock.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie własnym kosztem i staraniem przyłącza wodociągowego z PE Ø 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o projektowany przewód wodociągowy wg warunków technicznych 168^A/03.

Zestaw wodomierzowy z wodomierzem należy zabudować w studni wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszczeniu w istniejącym budynku.

Przekazanie urządzeń na stan i do eksploatacji Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Serocku powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od zakończenia prac – wymagana inwentaryzacja powykonawcza.

Dane do projektowania:

1. Ciśnienie robocze 0,2 – 0,4 MPa.
2. Zagłębienie istniejącego wodociągu wynosi 1,5 – 1,8 m ppt.
3. Średnicę istniejącego wodociągu należy potwierdzić po odkryciu przewodów.
4. W przypadku prowadzenia prac na terenie osób trzecich należy uzyskać ich pisemną zgodę.
5. Trasę przyłącza uzgodnić w ZUD Legionowo (Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzędzeń Inżynieryjnych; Legionowo - Łajski, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11; tel. 774-20-17 w. 162)
6. Przed przystąpieniem do robót opracować (przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane) i przedłożyć do uzgodnienia w KZB Serock projekt przyłącza (4 egzemplarze) zawierający:
 - a) Opis techniczny instalacji;
 - b) Projekt zagospodarowania działki lub terenu uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 - c) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
7. Zgłosić właściwemu organowi (Referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa UMiG Serock) zamiar budowy przyłącza wodociągowego wraz z 1 egzemplarzem uzgodnionego projektu.
8. Włączenie do istniejącego wodociągu wykonać pod nadzorem KZB Serock, tel. 22-7827358 lub 501 271 274

Przed zasypaniem przewodu wodociagowego przeprowadzić próbę ciśnieniową i zlecić uprawnionym geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.

W terminie maksymalnie 14 dni od wykonania przyłącza zgłosić do KZB Serock, ul. Nasielska 21.

Data ważności warunków technicznych przyłączenia i dostawy wody wygasa dnia 28.11.2005 r.

Ustala się opłatę za przyłączenie do sieci wodociagowej, którą należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Serock: BISE O/ Serock 13701040 - 6000022 - 36000 - 1100 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Serock, Rynek 21, (bliższych informacji udziela Referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa UMiG Serock).

Warunkiem poboru wody jest zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę.

Umowę zawiera się w oparciu o:

- warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody;
- projekt uzgodniony z KZB Serock;
- wykonanie robót wodociagowych przyłącza przez uprawnionego wykonawcę;
- zgłoszenie zamiaru wykonania budowy przyłącza do Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa w UMiG Serock;
- wpłatę w/w opłaty ;
- protokół technicznego odbioru robót wodociagowych sporządzony z udziałem przedstawiciela dostawcy wody.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawartą umową.

Zainstalowane urządzenia wodociagowe powinny posiadać certyfikat jakości lub aprobatę techniczną dla urządzeń do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

Otrzymują:

1. adresat;
2. a/a.

P.O. DYREKTORA

mgr inż. Leszek Błachnio

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY
SEROCK, ul. Nasielska 21
tel. 782 73 58, 782 75 73
fax 782 61 51

Serock, dnia 11.12.2003 r.

W: 168/3/03

Pan
Kulisiak Edward
ul. Bachmacka 4 m 69
02-647 Warszawa

Warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747)
2. Uchwała Nr 39/VI/2003 z 10.02.2003 rok w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

W związku z wnioskiem z dnia 28.11.2003 r. Komunalny Zakład Budżetowy stwierdza możliwość dostawy wody w ilości średnio 15-20 m³/m-c dla inwestycji do realizacji do działki nr 82/6 w miejscowości Marynino gm. Serock.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie własnym kosztem i staraniem przyłącza wodociągowego z PE Ø 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o projektowany przewód wodociągowy wg warunków technicznych 168^A/03.

Zestaw wodomierzowy z wodomierzem należy zabudować w studni wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszczeniu w istniejącym budynku.

Przekazanie urządzeń na stan i do eksploatacji Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Serocku powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od zakończenia prac – wymagana inwentaryzacja powykonawcza.

Dane do projektowania:

1. Ciśnienie robocze 0,2 – 0,4 MPa.
2. Zagłębienie istniejącego wodociągu wynosi 1,5 – 1,8 m ppt.
3. Średnicę istniejącego wodociągu należy potwierdzić po odkryciu przewodów.
4. W przypadku prowadzenia prac na terenie osób trzecich należy uzyskać ich pisemną zgodę.
5. Trasę przyłącza uzgodnić w ZUD Legionowo (Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzędzeń Inżynierskich; Legionowo - Łajski, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11; tel. 774-20-17 w. 162)
6. Przed przystąpieniem do robót opracować (przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane) i przedłożyć do uzgodnienia w KZB Serock projekt przyłącza (4 egzemplarze) zawierający:
 - a) Opis techniczny instalacji;
 - b) Projekt zagospodarowania działki lub terenu uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 - c) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
7. Zgłosić właściwemu organowi (Referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa UMiG Serock) zamiar budowy przyłącza wodociągowego wraz z 1 egzemplarzem uzgodnionego projektu.
8. Włączenie do istniejącego wodociągu wykonać pod nadzorem KZB Serock, tel. 22-7827358 lub 501 271 274

Przed zasypaniem przewodu wodociągowego przeprowadzić próbę ciśnieniową i zlecić uprawnionym geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.

W terminie maksymalnie 14 dni od wykonania przyłącza zgłosić do KZB Serock, ul. Nasielska 21.

Data ważności warunków technicznych przyłączenia i dostawy wody wygasa dnia 28.11.2005 r.

Ustala się opłatę za przyłączenie do sieci wodociągowej, którą należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Serock: BISE O/ Serock 13701040 - 6000022 - 36000 - 1100 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Serock, Rynek 21, (bliższych informacji udziela Referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa UMiG Serock).

Warunkiem poboru wody jest zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę.

Umowę zawiera się w oparciu o:

- warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody;
- projekt uzgodniony z KZB Serock;
- wykonanie robót wodociagowych przyłącza przez uprawnionego wykonawcę;
- zgłoszenie zamiaru wykonania budowy przyłącza do Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa w UMiG Serock;
- wpłatę w/w opłaty ;
- protokół technicznego odbioru robót wodociagowych sporządzony z udziałem przedstawiciela dostawcy wody.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawartą umową.

Zainstalowane urządzenia wodociągowe powinny posiadać certyfikat jakości lub aprobatę techniczną dla urządzeń do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

Otrzymują:

1. adresat;
2. a/a.

P.O. DYREKTORA

mgr inż. Leszek Błachnio

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY
SEROCK, ul. Nasielska 21
tel. 782 73 58, 782 75 73
fax 782 61 51

Serock, dnia 11.12.2003 r.

W: 168/9/03

Pan
Grzegorz Witkowski
ul. Długa 53a
05-510 Konstancin Jeziorna

Warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody

Podstawa prawna:

1. *Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747)*
2. *Uchwała Nr 39/VI/2003 z 10.02.2003 rok w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.*

W związku z wnioskiem z dnia 28.11.2003 r. Komunalny Zakład Budżetowy stwierdza możliwość dostawy wody w ilości średnio 15-20 m³/m-c dla inwestycji do realizacji do działki nr 82/21 w miejscowości Marynino gm. Serock.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie własnym kosztem i staraniem przyłącza wodociągowego z PE Ø 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o projektowany przewód wodociągowy wg warunków technicznych 168^A/03.

Zestaw wodomierzowy z wodomierzem należy zabudować w studni wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszczeniu w istniejącym budynku.

Przekazanie urządzeń na stan i do eksploatacji Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Serocku powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od zakończenia prac – wymagana inwentaryzacja powykonawcza.

Dane do projektowania:

1. Ciśnienie robocze 0,2 – 0,4 MPa.
2. Zagłębienie istniejącego wodociągu wynosi 1,5 – 1,8 m ppt.
3. Średnicę istniejącego wodociągu należy potwierdzić po odkryciu przewodów.
4. W przypadku prowadzenia prac na terenie osób trzecich należy uzyskać ich pisemną zgodę.
5. Trasę przyłącza uzgodnić w ZUD Legionowo (Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzędzeń Inżynieryjnych; Legionowo - Łajski, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11; tel. 774-20-17 w. 162)
6. Przed przystąpieniem do robót opracować (przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane) i przedłożyć do uzgodnienia w KZB Serock projekt przyłącza (4 egzemplarze) zawierający:
 - a) Opis techniczny instalacji;
 - b) Projekt zagospodarowania działki lub terenu uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 - c) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
7. Zgłosić właściwemu organowi (Referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa UMiG Śerock) zamiar budowy przyłącza wodociągowego wraz z 1 egzemplarzem uzgodnionego projektu.
8. Włączenie do istniejącego wodociągu wykonać pod nadzorem KZB Serock, tel. 22-7827358 lub 501 271 274

Przed zasypaniem przewodu wodociągowego przeprowadzić próbę ciśnieniową i zlecić uprawnionym geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.

W terminie maksymalnie 14 dni od wykonania przyłącza zgłosić do KZB Serock, ul. Nasielska 21.

Data ważności warunków technicznych przyłączenia i dostawy wody wygasa dnia 28.11.2005 r.

Ustala się opłatę za przyłączenie do sieci wodociągowej, którą należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Serock: BISE O/ Serock 13701040 - 6000022 - 36000 - 1100 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Serock, Rynek 21, (bliższych informacji udziela Referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa UMiG Serock).

Warunkiem poboru wody jest zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę.

Umowę zawiera się w oparciu o:

- warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody;
- projekt uzgodniony z KZB Serock;
- wykonanie robót wodociagowych przyłącza przez uprawnionego wykonawcę;
- zgłoszenie zamiaru wykonania budowy przyłącza do Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa w UMiG Serock;
- wpłatę w/w opłaty ;
- protokół technicznego odbioru robót wodociagowych sporządzony z udziałem przedstawiciela dostawcy wody.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawartą umową.

Zainstalowane urządzenia wodociągowe powinny posiadać certyfikat jakości lub aprobatę techniczną dla urządzeń do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

Otrzymują:

1. adresat;
2. a/a.

p.o. DYREKTORA

mgr inż. Leszek Błachnio

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY
SEROCK, ul. Nasielska 21
tel. 782 73 58, 782 75 73
fax 782 61 51

Serock, dnia 11.12.2003 r.

W: 168/2/03

Pani
Aleksandra Wałkowiak-Sikora
ul. Górczewska 112/59
01-110 Warszawa

Warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747)
2. Uchwała Nr 39/VI/2003 z 10.02.2003 rok w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

W związku z wnioskiem z dnia 28.11.2003 r. Komunalny Zakład Budżetowy stwierdza możliwość dostawy wody w ilości średnio 15-20 m³/m-c dla inwestycji do realizacji do działek nr 82/3 i 82/4 w miejscowości Marynino, gm. Serock.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie własnym kosztem i staraniem przyłącza wodociągowego z PE Ø 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o projektowany przewód wodociągowy wg warunków technicznych 168^A/03.

Zestaw wodomierzowy z wodomierzem należy zabudować w studni wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszczeniu w istniejącym budynku.

Przekazanie urządzeń na stan i do eksploatacji Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Serocku powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od zakończenia prac – wymagana inwentaryzacja powykonawcza.

Dane do projektowania:

1. Ciśnienie robocze 0,2 – 0,4 MPa.
2. Zagłębienie istniejącego wodociągu wynosi 1,5 – 1,8 m ppt.
3. Średnicę istniejącego wodociągu należy potwierdzić po odkryciu przewodów.
4. W przypadku prowadzenia prac na terenie osób trzecich należy uzyskać ich pisemną zgodę.
5. Trasę przyłącza uzgodnić w ZUD Legionowo (Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzędzeń Inżynierskich; Legionowo - Łajski, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11; tel. 774-20-17 w. 162)
6. Przed przystąpieniem do robót opracować (przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane) i przedłożyć do uzgodnienia w KZB Serock projekt przyłącza (4 egzemplarze) zawierający:
 - a) Opis techniczny instalacji;
 - b) Projekt zagospodarowania działki lub terenu uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 - c) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
7. Zgłosić właściwemu organowi (Referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa UMiG Serock) zamiar budowy przyłącza wodociągowego wraz z 1 egzemplarzem uzgodnionego projektu.
8. Włączenie do istniejącego wodociągu wykonać pod nadzorem KZB Serock, tel. 22-7827358 lub 501 271 274

Przed zasypaniem przewodu wodociągowego przeprowadzić próbę ciśnieniową i zlecić uprawnionym geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.

W terminie maksymalnie 14 dni od wykonania przyłącze zgłosić do KZB Serock, ul. Nasielska 21.

Data ważności warunków technicznych przyłączenia i dostawy wody wygasa dnia 13.05.2006 r.

Ustala się opłatę za przyłączenie do sieci wodociągowej, którą należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Serock: BISE O/ Serock 77 1370 1066 0000 1801 4036 5205 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Serock, Rynek 21, (bliższych informacji udziela Referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa UMiG Serock).

Warunkiem poboru wody jest zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę.

Umowę zawiera się w oparciu o:

- warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody;
- projekt uzgodniony z KZB Serock;
- wykonanie robót wodociagowych przyłącza przez uprawnionego wykonawcę;
- zgłoszenie zamiaru wykonania budowy przyłącza do Starostwa Powiatowego w Legionowie - Zamiejscowy Referat Architektury w Serocku, ul. Rynek 21, pok. 44;
- wpłatę w/w opłaty ;
- protokół technicznego odbioru robót wodociagowych sporządzony z udziałem przedstawiciela dostawcy wody.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawartą umową.

Zainstalowane urządzenia wodociagowe powinny posiadać certyfikat jakości lub aprobatę techniczną dla urządzeń do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

Otrzymują:

1. adresat;
2. a/a.

p.o. DYREKTORA

mjr inż. Leszek Błachnio

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY
 SEROCK, ul. Nasielska 21
 tel. 782 73 58, 782 75 73
 fax 782 61 51

Serock, dnia 11.12.2003 r.

W: 168/4/03

Pani
 Elżbieta Bednarczyk-Kacprzak
 ul. Łagowska 4 m 26
 01-464 Warszawa

Warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747)
2. Uchwała Nr 39/VI/2003 z 10.02.2003 rok w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

W związku z wnioskiem z dnia 28.11.2003 r. Komunalny Zakład Budżetowy stwierdza możliwość dostawy wody w ilości średnio 15-20 m³/m-c dla inwestycji do realizacji do działek nr 82/1 i 82/2 w miejscowości Marynino gm. Serock.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie własnym kosztem i staraniem przyłącza wodociągowego z PE Ø 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o projektowany przewód wodociągowy wg warunków technicznych 168^A/03.

Zestaw wodomierzowy z wodomierzem należy zabudować w studni wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszczeniu w istniejącym budynku.

Przekazanie urządzeń na stan i do eksploatacji Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Serocku powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od zakończenia prac – wymagana inwentaryzacja powykonawcza.

Dane do projektowania:

1. Ciśnienie robocze 0,2 – 0,4 MPa.
2. Zagłębienie istniejącego wodociągu wynosi 1,5 – 1,8 m ppt.
3. Średnicę istniejącego wodociągu należy potwierdzić po odkryciu przewodów.
4. W przypadku prowadzenia prac na terenie osób trzecich należy uzyskać ich pisemną zgodę.
5. Trasę przyłącza uzgodnić w ZUD Legionowo (Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzędzeń Inżynieryjnych; Legionowo - Łajski, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11; tel. 774-20-17 w. 162)
6. Przed przystąpieniem do robót opracować (przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane) i przedłożyć do uzgodnienia w KZB Serock projekt przyłącza (4 egzemplarze) zawierający:
 - a) Opis techniczny instalacji;
 - b) Projekt zagospodarowania działki lub terenu uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 - c) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
7. Zgłosić właściwemu organowi (Referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa UMiG Serock) zamiar budowy przyłącza wodociągowego wraz z 1 egzemplarzem uzgodnionego projektu.
8. Włączenie do istniejącego wodociągu wykonać pod nadzorem KZB Serock, tel. 22-7827358 lub 501 271 274

Przed zasypaniem przewodu wodociągowego przeprowadzić próbę ciśnieniową i zlecić uprawnionym geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.

W terminie maksymalnie 14 dni od wykonania przyłącza zgłosić do KZB Serock, ul. Nasielska 21.

Data ważności warunków technicznych przyłączenia i dostawy wody wygasa dnia 28.11.2005 r.

Ustala się opłatę za przyłączenie do sieci wodociągowej, którą należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Serock: BISE O/ Serock 13701040 - 6000022 - 36000 - 1100 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Serock, Rynek 21, (bliższych informacji udziela Referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa UMiG Serock).

Warunkiem poboru wody jest zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę.

Umowę zawiera się w oparciu o:

- warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody;
- projekt uzgodniony z KZB Serock;
- wykonanie robót wodociagowych przyłącza przez uprawnionego wykonawcę;
- zgłoszenie zamiaru wykonania budowy przyłącza do Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa w UMiG Serock;
- wpłatę w/w opłaty ;
- protokół technicznego odbioru robót wodociagowych sporządzony z udziałem przedstawiciela dostawcy wody.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawartą umową.

Zainstalowane urządzenia wodociagowe powinny posiadać certyfikat jakości lub aprobatę techniczną dla urządzeń do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

Otrzymują:

1. adresat;
2. a/a.

p.o. DYREKTORA

mgr inż. Leszek Błachnio

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY
 SEROCK ul. Nasielska 21
 tel. 73 58, 782 75 73
 fax 782 61 51

Serock, dnia 11.12.2003 r.

W: 168/8/03

Pan
 Andrzej Zdziemborski
 ul. Mieszka I 15 m 2
 05-120 Legionowo

Warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747)
2. Uchwała Nr 39/VI/2003 z 10.02.2003 rok w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

W związku z wnioskiem z dnia 28.11.2003 r. Komunalny Zakład Budżetowy stwierdza możliwość dostawy wody w ilości średnio 15-20 m³/m-c dla inwestycji do realizacji do działki nr 82/19 w miejscowości Marynino gm. Serock.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie własnym kosztem i staraniem przyłącza wodociągowego z PE Ø 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o projektowany przewód wodociągowy wg warunków technicznych 168^A/03.

Zestaw wodomierzowy z wodomierzem należy zabudować w studni wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszczeniu w istniejącym budynku.

Przekazanie urządzeń na stan i do eksploatacji Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Serocku powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od zakończenia prac – wymagana inwentaryzacja powykonawcza.

Dane do projektowania:

1. Ciśnienie robocze 0,2 – 0,4 MPa.
2. Zagłębienie istniejącego wodociągu wynosi 1,5 – 1,8 m ppt.
3. Średnicę istniejącego wodociągu należy potwierdzić po odkryciu przewodów.
4. W przypadku prowadzenia prac na terenie osób trzecich należy uzyskać ich pisemną zgodę.
5. Trasę przyłącza uzgodnić w ZUD Legionowo (Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urządzeń Inżynierskich; Legionowo - Łajski, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11; tel. 774-20-17 w. 162)
6. Przed przystąpieniem do robót opracować (przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane) i przedłożyć do uzgodnienia w KZB Serock projekt przyłącza (4 egzemplarze) zawierający:
 - a) Opis techniczny instalacji;
 - b) Projekt zagospodarowania działki lub terenu uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 - c) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
7. Zgłosić właściwemu organowi (Referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa UMiG Serock) zamiar budowy przyłącza wodociągowego wraz z 1 egzemplarzem uzgodnionego projektu.
8. Włączenie do istniejącego wodociągu wykonać pod nadzorem KZB Serock, tel. 22-7827358 lub 501 271 274

Przed zasypaniem przewodu wodociągowego przeprowadzić próbę ciśnieniową i zlecić uprawnionym geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.

W terminie maksymalnie 14 dni od wykonania przyłącza zgłosić do KZB Serock, ul. Nasielska 21.

Data ważności warunków technicznych przyłączenia i dostawy wody wygasa dnia 28.11.2005 r.

Ustala się opłatę za przyłączenie do sieci wodociągowej, którą należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Serock: BISE O/ Serock 13701040 - 6000022 - 36000 - 1100 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Serock, Rynek 21, (bliższych informacji udziela Referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa UMiG Serock).

Warunkiem poboru wody jest zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę.

Umowę zawiera się w oparciu o:

- warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody;
- projekt uzgodniony z KZB Serock;
- wykonanie robót wodociagowych przyłącza przez uprawnionego wykonawcę;
- zgłoszenie zamiaru wykonania budowy przyłącza do Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa w UMiG Serock;
- wpłatę w/w opłaty ;
- protokół technicznego odbioru robót wodociagowych sporządzony z udziałem przedstawiciela dostawcy wody.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawartą umową.

Zainstalowane urządzenia wodociągowe powinny posiadać certyfikat jakości lub aprobatę techniczną dla urządzeń do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

Otrzymują:

1. adresat;
2. a/a.

P.O. DYREKTORA

mgr inż. Leszek Błachnio

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY
 SEROCK, ul. Nasielska 21
 tel. 782 73 58, 782 75 73
 fax 782 61 51

Serock, dnia 11.12.2003 r.

W: 168/10/03

Pan
Wojciech Łaziński
 ul. Łazurowa 20 m 33
 01-315 Warszawa

Warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody

Podstawa prawna:

1. *Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747)*
2. *Uchwała Nr 39/VI/2003 z 10.02.2003 rok w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.*

W związku z wnioskiem z dnia 28.11.2003 r. Komunalny Zakład Budżetowy stwierdza możliwość dostawy wody w ilości średnio 15-20 m³/m-c dla inwestycji do realizacji do działki nr 84/9 w miejscowości Marynino gm. Serock.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie własnym kosztem i staraniem przyłącza wodociągowego z PE Ø 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o projektowany przewód wodociągowy wg warunków technicznych 168^A/03.

Zestaw wodomierzowy z wodomierzem należy zabudować w studni wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszczeniu w istniejącym budynku.

Przekazanie urządzeń na stan i do eksploatacji Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Serocku powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od zakończenia prac – wymagana inwentaryzacja powykonawcza.

Dane do projektowania:

1. Ciśnienie robocze 0,2 – 0,4 MPa.
2. Zagłębienie istniejącego wodociągu wynosi 1,5 – 1,8 m ppt.
3. Średnicę istniejącego wodociągu należy potwierdzić po odkryciu przewodów.
4. W przypadku prowadzenia prac na terenie osób trzecich należy uzyskać ich pisemną zgodę.
5. Trasę przyłącza uzgodnić w ZUD Legionowo (Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzędzeń Inżynierskich; Legionowo - Łajski, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11; tel. 774-20-17 w. 162)
6. Przed przystąpieniem do robót opracować (przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane) i przedłożyć do uzgodnienia w KZB Serock projekt przyłącza (4 egzemplarze) zawierający:
 - a) Opis techniczny instalacji;
 - b) Projekt zagospodarowania działki lub terenu uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 - c) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
7. Zgłosić właściwemu organowi (Referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa UMiG Serock) zamiar budowy przyłącza wodociągowego wraz z 1 egzemplarzem uzgodnionego projektu.
8. Włączenie do istniejącego wodociągu wykonać pod nadzorem KZB Serock, tel. 22-7827358 lub 501 271 274

Przed zasypaniem przewodu wodociągowego przeprowadzić próbę ciśnieniową i zlecić uprawnionym geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.
W terminie maksymalnie 14 dni od wykonania przyłącze zgłosić do KZB Serock, ul. Nasielska 21.

Data ważności warunków technicznych przyłączenia i dostawy wody wygasa dnia 28.11.2005 r.

Ustala się opłatę za przyłączenie do sieci wodociągowej, którą należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Serock: BISE O/ Serock 13701040 - 6000022 - 36000 - 1100 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Serock, Rynek 21, (bliższych informacji udziela Referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa UMiG Serock).

Warunkiem poboru wody jest zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę.

Umowę zawiera się w oparciu o:

- warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody;
- projekt uzgodniony z KZB Serock;
- wykonanie robót wodociagowych przyłącza przez uprawnionego wykonawcę;
- zgłoszenie zamiaru wykonania budowy przyłącza do Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa w UMiG Serock;
- wpłatę w/w opłaty ;
- protokół technicznego odbioru robót wodociagowych sporządzony z udziałem przedstawiciela dostawcy wody.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawartą umową.

Zainstalowane urządzenia wodociagowe powinny posiadać certyfikat jakości lub aprobatę techniczną dla urządzeń do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

Otrzymują:

1. adresat;
2. a/a.

P.O. DYREKTORA

mgr inż. Leszek Błachnio

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorami.

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny 15 sztuk przyłączy wodociągowych Dz 40mm od projektowanego przewodu Dz 90mm z PVC w ul. Słonecznej w miejscowości Marynino gm. Serock:

- do studni wodomierzowych zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 82/29, 82/15, 82/8, 82/21, 82/19,

oraz

- do budynków mieszkalnych na działkach o numerach ewidencyjnych 82/14, 82/13, 82/11, 82/10, 82/7, 82/6, 82/4, 82/2, 84/9, 82/20

Celem inwestycji jest doprowadzenie wody z gminnej sieci wodociągowej do istniejących budynków lub studni wodomierzowych na przedmiotowych działkach.

3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU.

Aktualne plany sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000

Uzgodnienie trasy wodociągu oraz przyłączy wodociągowych w Z U D opinia nr 593/2004 z dn. 27.07.2004r.

Warunki techniczne przyłączenia i dostawy wody wydane przez Komunalny Zakład Budżetowy zgodnie z wykazem zamieszczonym na str. nr 3

Wizja w terenie i ustalenia z Inwestorami.

4. PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE.

Lokalizację przyłączy wodociągowych przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokościowym rys. nr 1.

Trasę przyłączy wodociągowych uzgodniono w Z U D.

Od projektowanego przewodu wodociągowego zlokalizowanego w gminnej drodze dojazdowej do działek, projektuje się osobne przyłącza wodociągowe do każdej z działek.

Projektuje się przyłącza wodociągowe z rur PE atestowanych na ciśnienie PN 10 o wymiarach Dz 40mm x 3,7mm.

Połączenie przyłączy z przewodem wodociągowym za pomocą opaski Dz 90/40mm z nawiertką i zasuwą domową.

Na każdym przyłączy wodociągowym, po wprowadzeniu do budynku lub do studni wodomierzowej należy zainstalować wodomierz o wydajności $Q=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ z zaworami odcinającymi kulowymi D20mm i zaworem antyskażeniowym typu EA 251

zg. z normą PN-B-10720 (schemat montażowy wg. rys nr 4)

Rozwiązanie wysokościowe, długości, spadki projektowanych przyłączy wodociągowych przedstawiono na profilu podłużnym, rys. nr 2. Typową studzienkę wodomierzową przedstawiono na rysunku nr 3.

4. REALIZACJA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

Wykopy pod rury przyłączy wodociągowych należy wykonać jako wąskoprzestrzenne szalowane. Wykonanie wykopów ręczne lub mechaniczne indywidualnie w zależności od zagospodarowania działek. Zakłada się prowadzenie prac w gruntach piaszczystych nienawodnionych. Odkład ziemi wzdłuż wykopu. Układanie rur na ustabilizowanym piaszczystym gruncie rodzimym.

Zasyпка wykopu ręczna do 30 cm nad wierzch rury ze starannym zagęszczeniem gruntu warstwami i podbiciem boków rury. Powyżej zasyпка mechaniczna.

Na wysokości 30cm nad przewodem ułożyć taśmę z wkładką stalową dla oznaczenia przewodu.

Po wykonaniu wodociągu teren należy uporządkować.

5. UWAGI KOŃCOWE

-Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wykonawstwa robót wodociągowych i kanalizacyjnych z zachowaniem zasad BHP.

-Przestrzegać uwag zawartych w protokole ZUD.

-Tyczenie i inwentaryzację przyłączy wodociągowych należy zlecić uprawnionemu geodecie.

-Budowę prowadzić pod nadzorem służb technicznych Komunalnego Zakładu Budżetowego w Serocku.

mgr inż. Krystyna NIESŁUCHOWSKA
upr. bud. do proj. i kier.
rob. bud. w specj. inst-inż.
w zakresie sieci sanit.
nr ew. WA 740/91

