


PROFIL PODŁUŻNY DZ.65/2

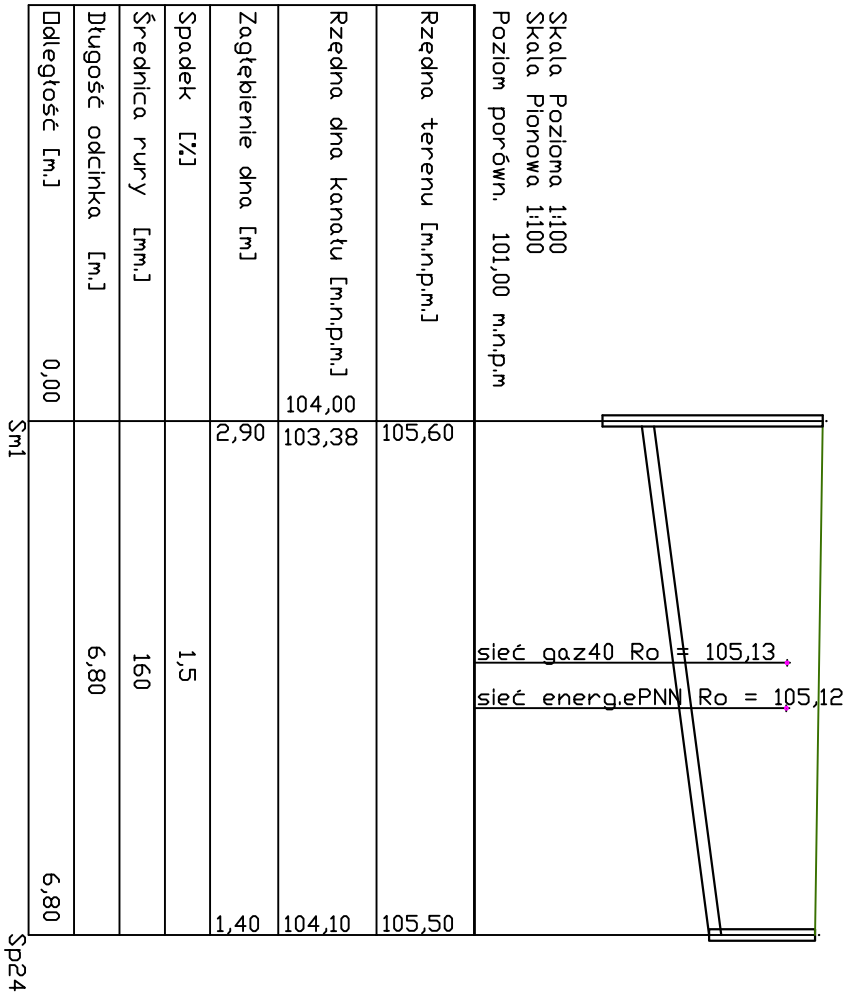

Uwaga
Przytacz wykonac z rur PVC-U dn160x4,7 wielowarstwowych
/ze scianka z rdzeniem spienionym/ z uszczelka klasa S

Sp24--studzienka inspekcyjna dn 425 /rura karbowana dn 425x200+kineta studzienki inspekcyjnej
[typ I] PP160+rura teleskopowa z uszczelka dn 425x375+wiaz zeilwry B125 [12,5 T] do rury teleskopowej/

PROFIL PODŁUŻNY

UL. MIOSZA

Skala:
1:50 / 1:100

OBIEKT

PRZYSTĄP KANALIZACJI ŚMIECZNI

OPRACOWANIE

Doruch Ciżewski
tech. urzadzen, sanit.

DATA: 2007-08

PROJEKTANT

mgr inż.Sybia Kozłowska-Kalis
urp. budowane w spec.

DATA: 2007-08

SPRAWDZIL

inż. Doruch Wasilewski
spec. inst. i sieci sanitarne

DATA: 2007-08

LOM 44

Podpis:

Zaklad Instalacyjno-Inzynieryjny sp.j

W. Jemlika, T. Smolinski

18-400 Lomzyl, Przenyslowa 3 tel.2169862

rys: 6
atr: