



PROFIL PODŁUŻNY DZ.73 ; DZ.16/2 ; DZ.14/28 ; DZ.11/5,11/6

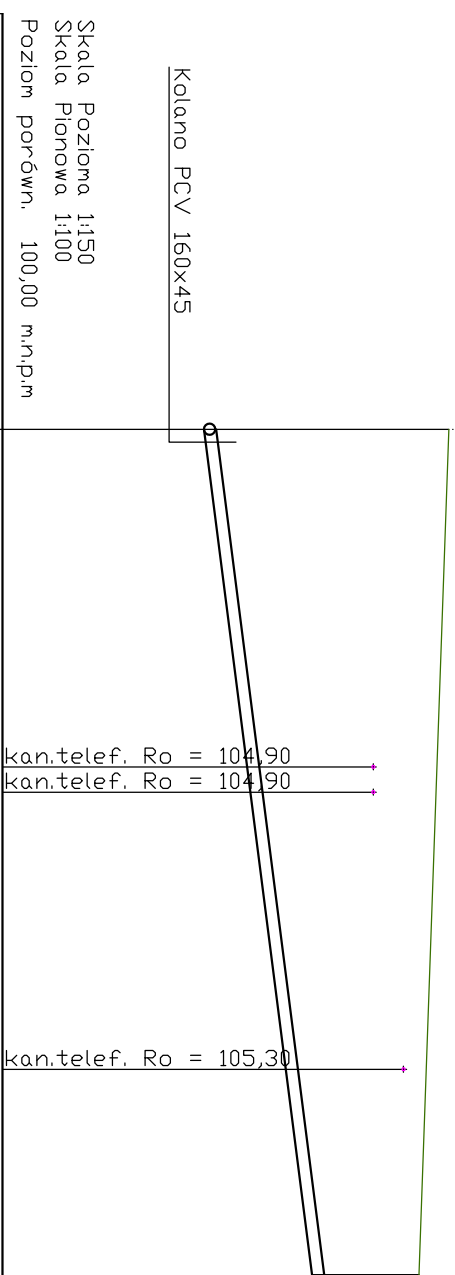


| | | | | | | |
|------------------------------|------|--------|--|--|-------|--------|
| Rzędna terenu [m.n.p.m.] | | 105,90 | | | | 105,90 |
| Rzędna dna kanału [m.n.p.m.] | | 102,66 | | | | 104,10 |
| Zagłębienie dna [m] | 3,24 | | | | | 1,40 |
| Spadek [%] | | | | | 8,5 | |
| Średnica rury [mm.] | | | | | 160 | |
| Długość odcinka [m.] | | | | | 16,90 | |
| Długość [m.] | 0,00 | | | | | 16,90 |
| | 22 | | | | | |

sp2

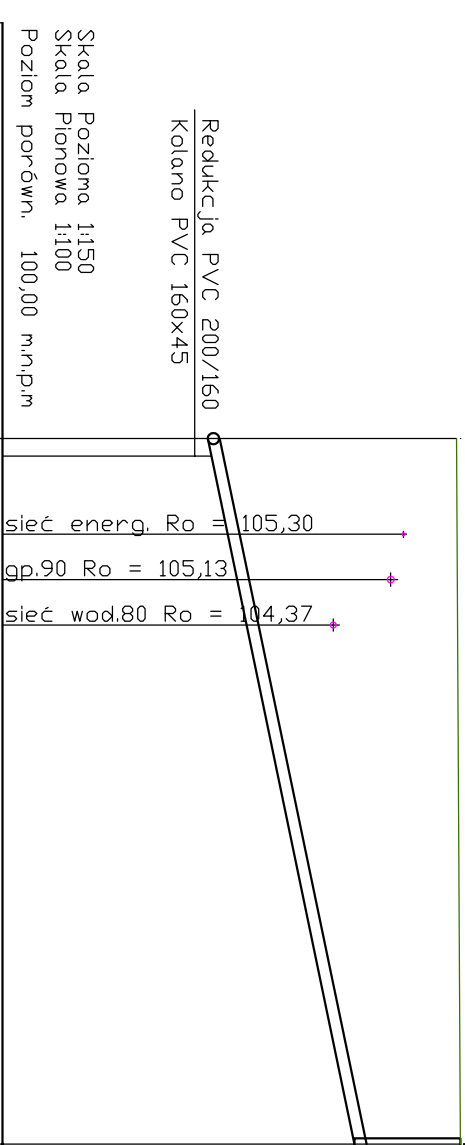


| | | | |
|------------------------------|--------|-------|--------|
| Rzędna terenu [m.n.p.m.] | 106,00 | | |
| Rzędna dna kanału [m.n.p.m.] | 102,71 | | 106,05 |
| Zagłębienie dna [m] | 3,29 | | 1,40 |
| Spadek [%] | | 13,8 | |
| Średnica rury [mm.] | | 160 | |
| Długość odcinka [m.] | | 14,00 | |
| Długość [m.] | 0,00 | | 14,00 |

323

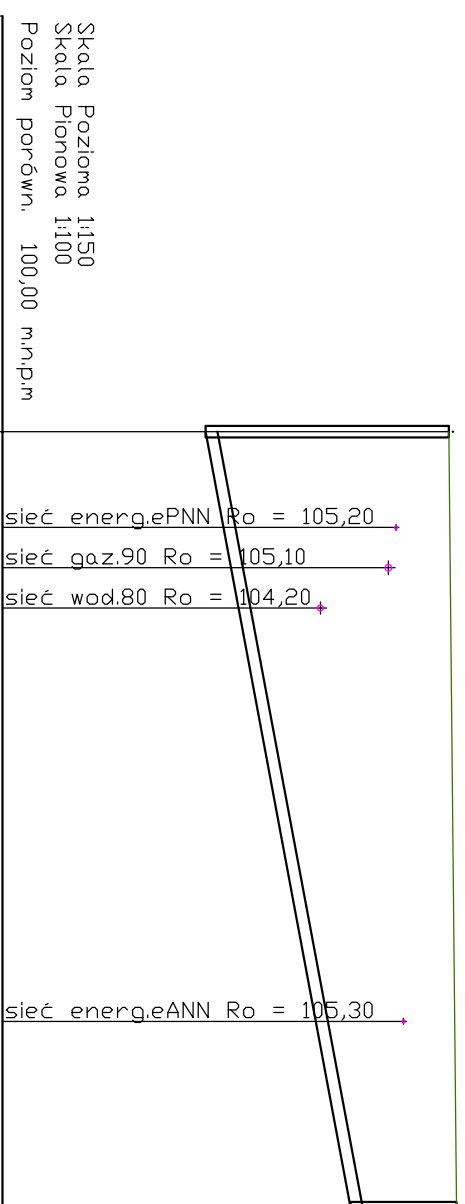

| | | | |
|------------------------------|--------|-------|--------|
| Rzędna terenu [m.n.p.m.] | 105,90 | | |
| Rzędna dna kanału [m.n.p.m.] | 102,33 | | 104,60 |
| Zagłębienie dna [m] | 3,22 | | 1,40 |
| Spadek [%] | | 14,7 | |
| Średnica rury [mm.] | | 160 | |
| Długość odcinka [m.] | | 15,40 | |
| Długość [m.] | 0,00 | | 15,40 |

sp2:

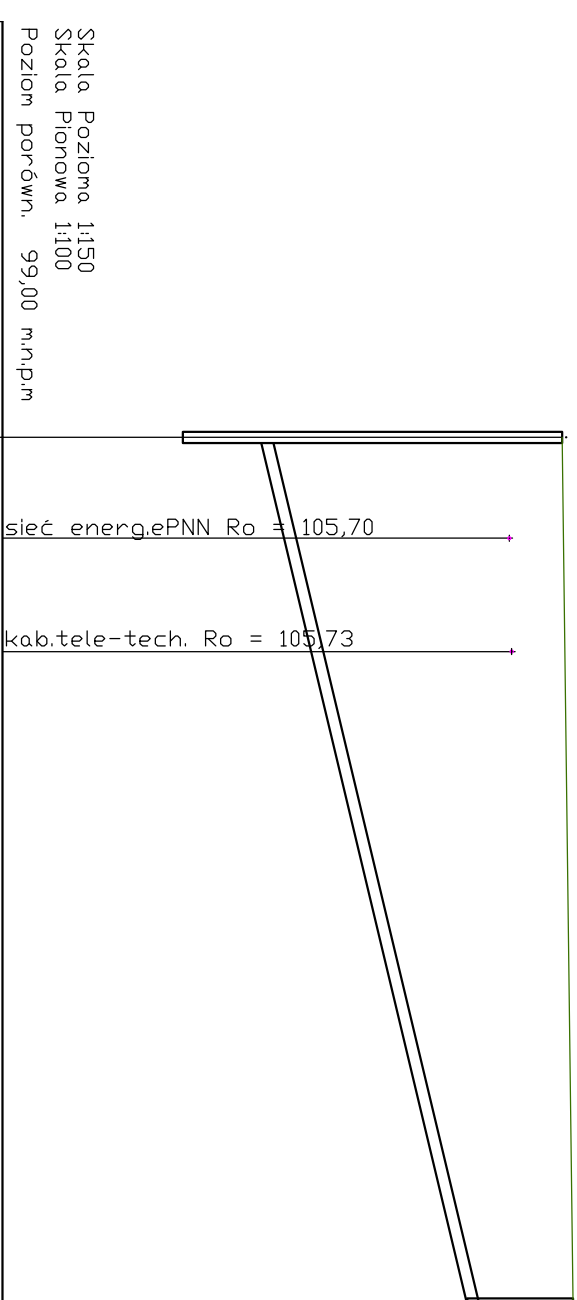

| | | | | | |
|----------------------------|------|------------------|--|-------|--------|
| Rzedna terenu [m,n.m.] | | 106,40 | | | 106,54 |
| Rzedna dna kanału [m,n.m.] | | 101,38 102,96 | | | 105,14 |
| Zagłębienie dna [n] | | 5,02 3,84 | | | 1,40 |
| Spopek [%] | | | | 15,0 | |
| Średnica rury [mm.] | | | | 160 | |
| Długość odcinka [m.] | | | | 17,20 | |
| Długość [m.] | 0,00 | | | | 17,20 |

Sp10

| | | |
|---|---|------------------------|
| PROFIL PODUZYNY | | SKALA: |
| UL. WARSZAWSKA CZĘŚĆ 2 | | 1:1000 / 1:100 |
| OSIET | PROJEKTANTA: ANNA ZIELIŃSKA | |
| OPROJEKOWAŁ | Doruzi, Czarniak, Kozłowski i inni współautorzy | DATA: 2007-08 |
| PROJEKANT | mgr inż. Sławo Kozłowski-Koła tel: 61 822 11 11 info@poczta.onet.pl | POPISEK: DATA: 2007-08 |
| SPRAWDZIŁ | dr Doruzi Mariusz dr Kozłowski Sławo | POPISEK: DATA: 2007-08 |
| Tabela: Instalacja podziemna przy ul. W. 10 | | SYM. 10 |
| Zakład Instalacji i Sieci | | STR. |
| ul. 40- Górczki, 62-000, Pleszewo 3 tel. 62 839 862 | | |