SZCZEGÓŁY PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
skala 1:25

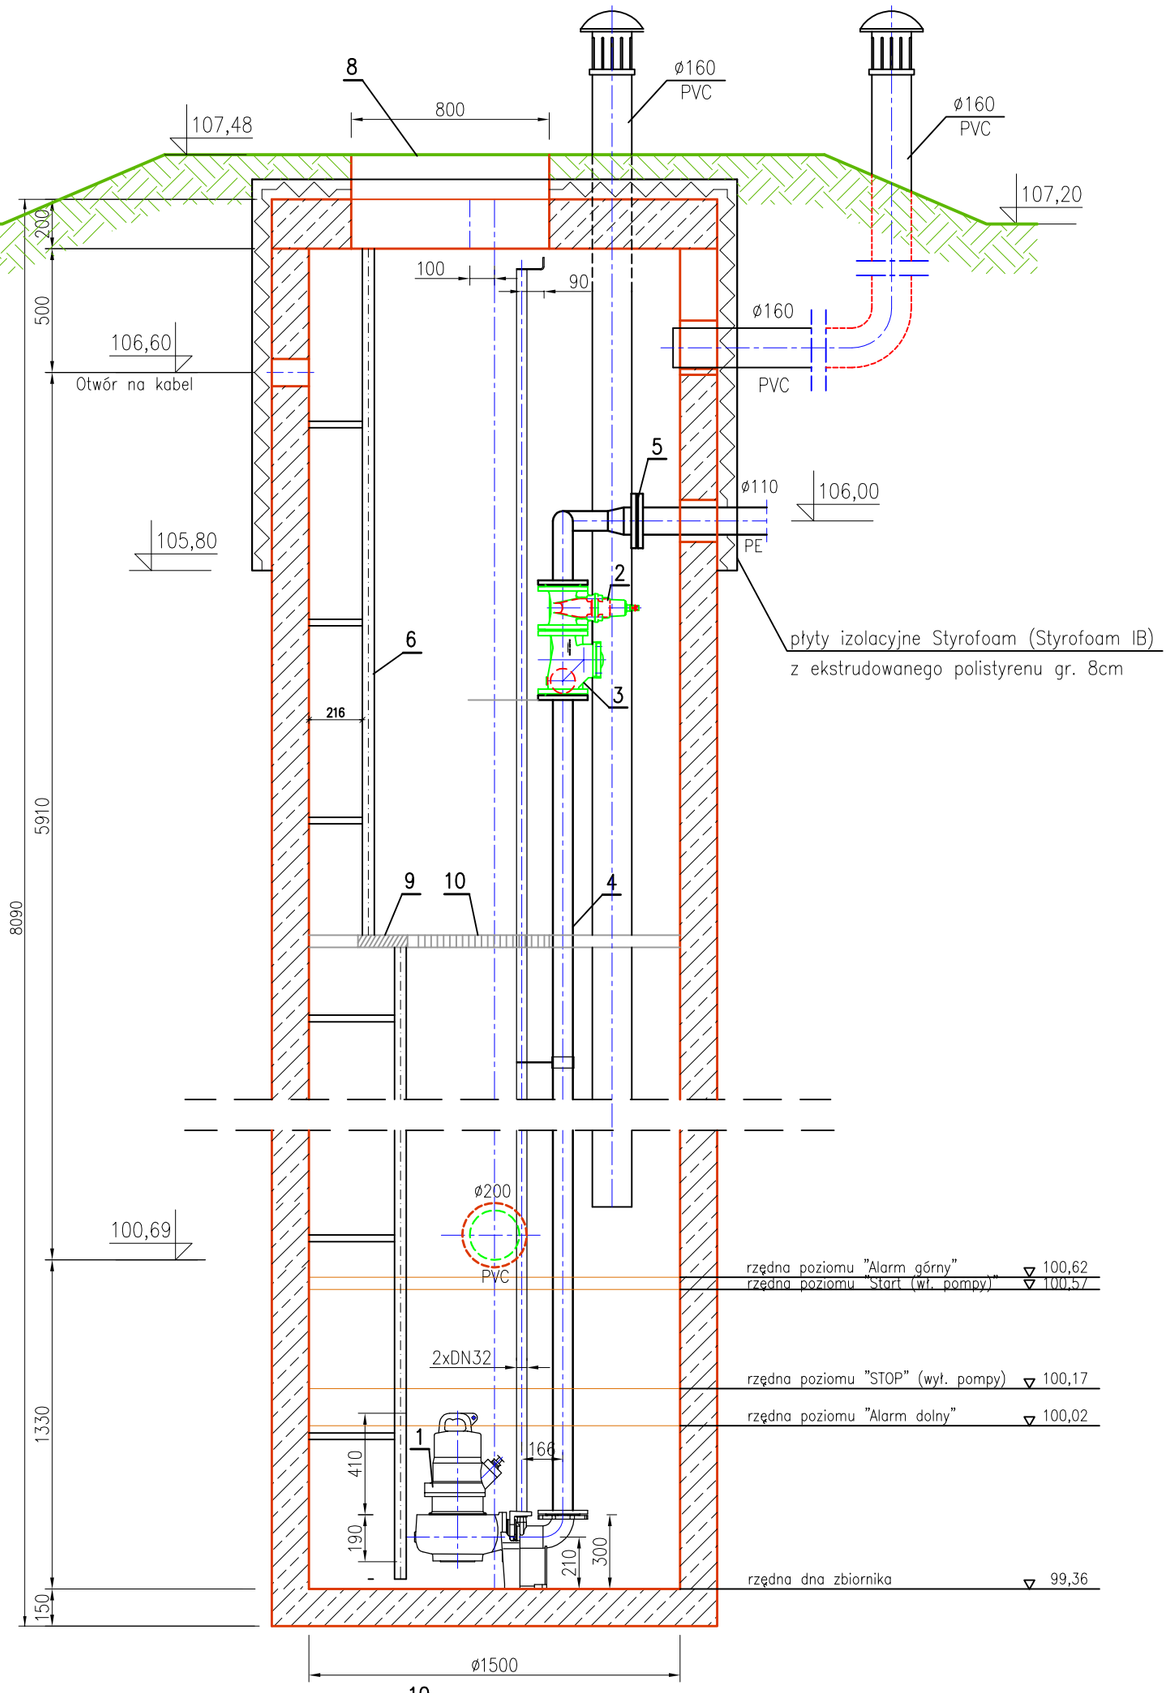

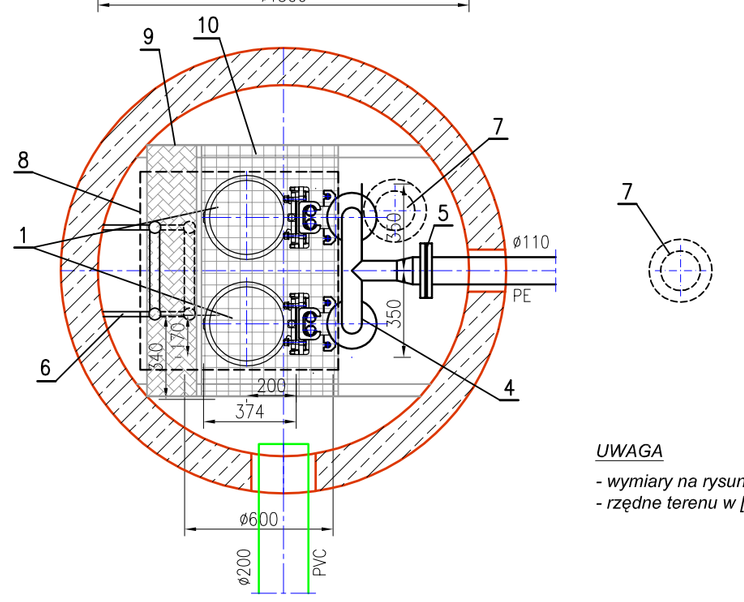

UWAGA

- wymiary na rysunku podane są w [mm],
- rzędne terenu w [m]

DRABINA ZŁAZOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ SYSTEM "HACA"
skala 1:25

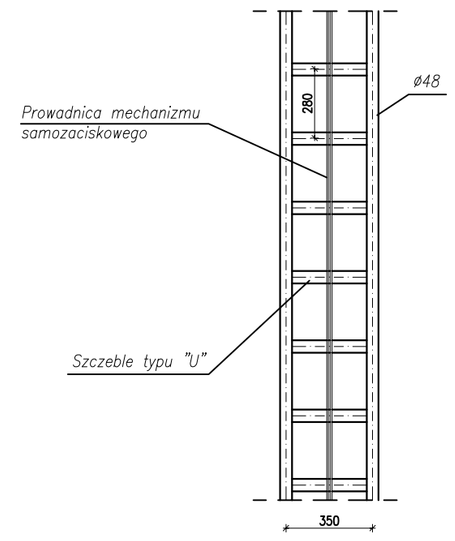

NR	OZNACZENIA
1.	Pompa WILO typ FA 08.52W, silnik T17-4/8H
2.	Zasuwa z pokrętłem "ESCO" prod. DANFOSS
3.	Zawór zwrotny kulowy "SOCLA" prod. DANFOSS
4.	Przewód hydrauliczny DN 80
5.	Połączenie rurociągu tłocznego RK-kołnierz/PE
6.	Drabina złazowa ze stali nierdzewnej system "HACA"
7.	Kominek wentylacyjny PCV 160
8.	Właz z podwójnym zamknięciem 800 x 800 mm ze stali nierdzewnej do ruchu pieszego włącznie z kluczem do obsługi.
9.	Pomost stały środkowy
10.	Pomost uchylny

WYPOSAŻENIE ZABEZPIECZEŃ PRZEPOMPOWNI
skala 1:25

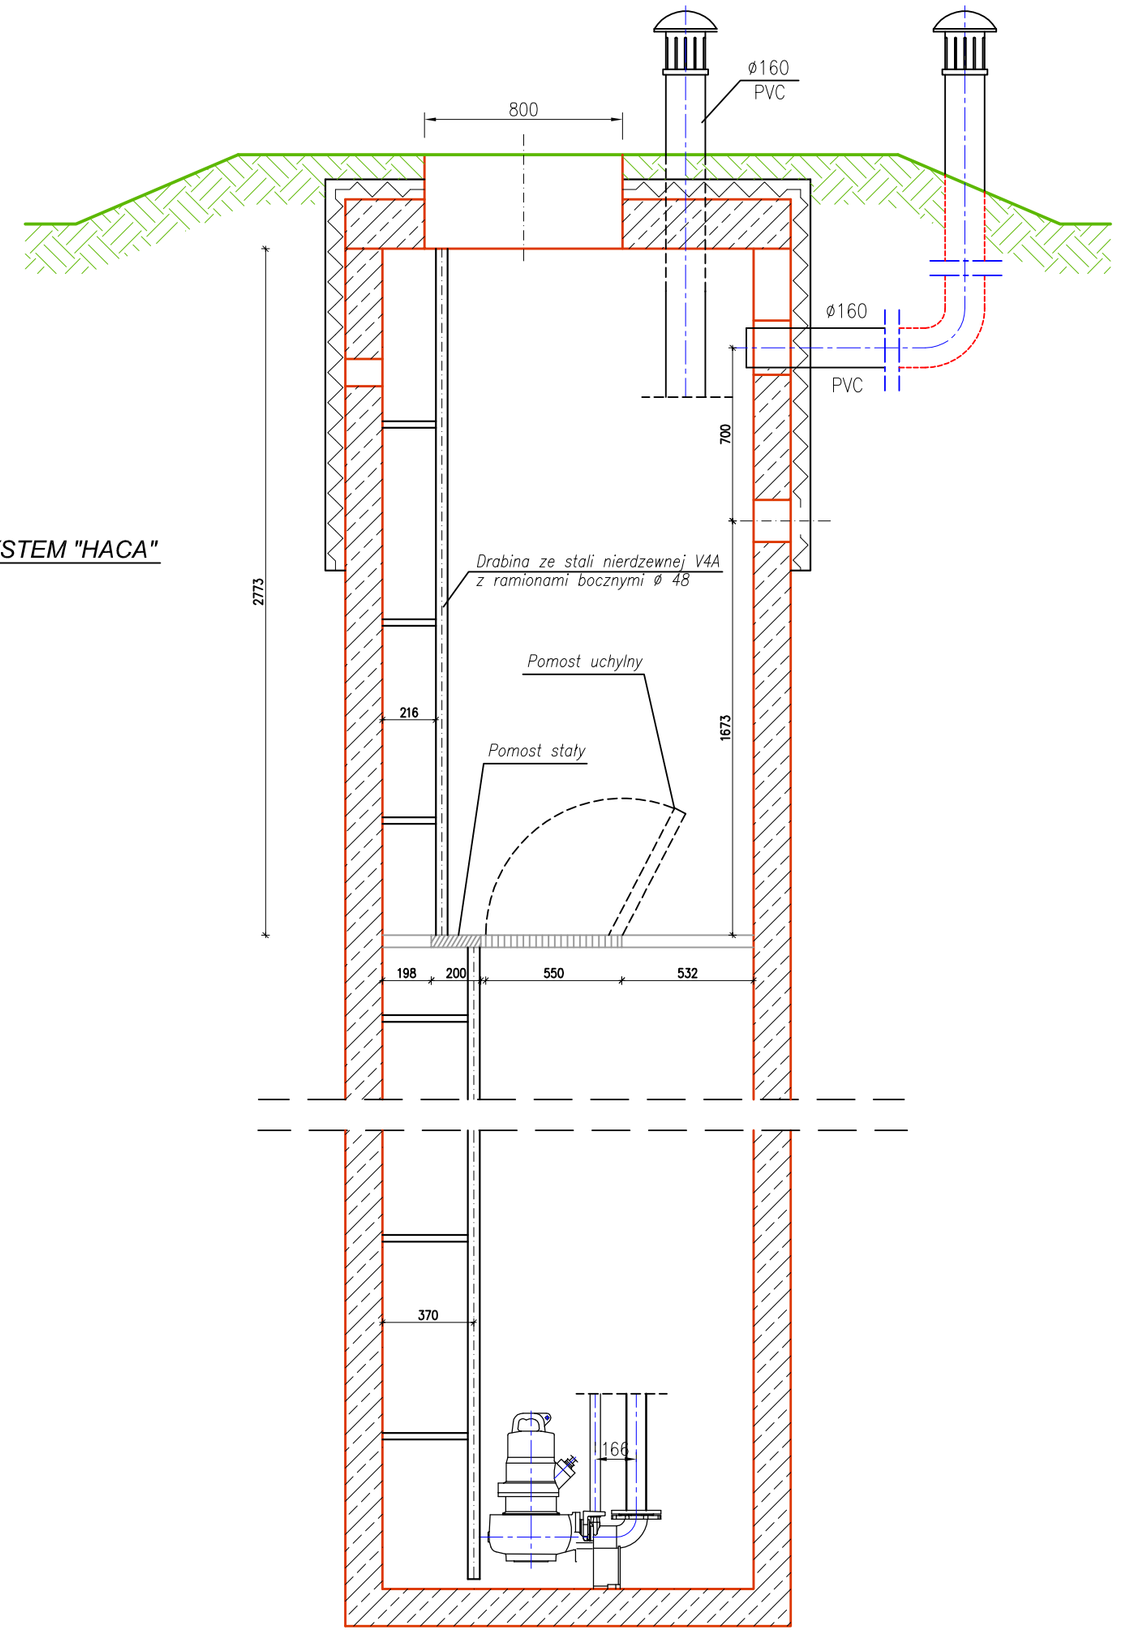

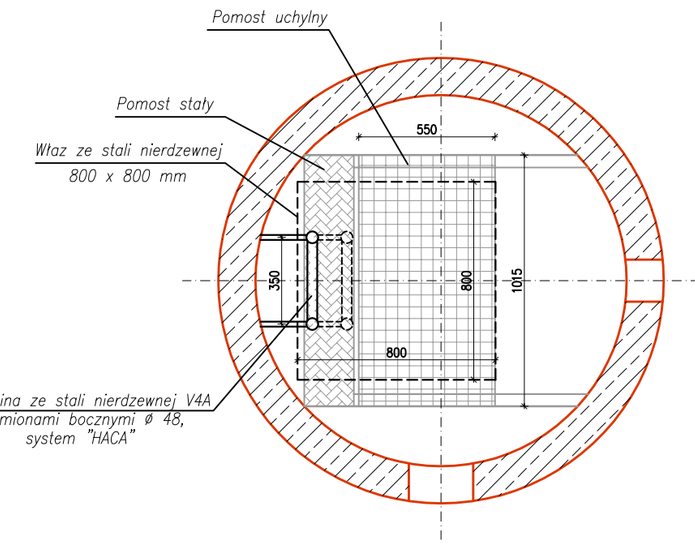

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW		SKALA: 1:20
OBIEKT	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ /GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ/	
OPRACOWANIE	Dariusz Ciszewski tech. urządzeń sanitarnych	DATA: 2007-08
		PODPIS:
PROJEKTANT	mgr inż.Sylwia Kozłowska-Kalis upr. budowlane w spec. instalacyjnej-PDL/0092/PWOS/04	DATA: 2007-08
		PODPIS:
SPRAWDZIŁ	inż. Dariusz Wasilewski spec. inst. i sieci sanitarne LOM 44	DATA: 2007-08
		PODPIS:
ZII Zakład Instalacyjno-Inżynierski sp.j. 18-400 Łomża, ul. Przemysłowa 3 tel.2169862		rys:17
		str: 35