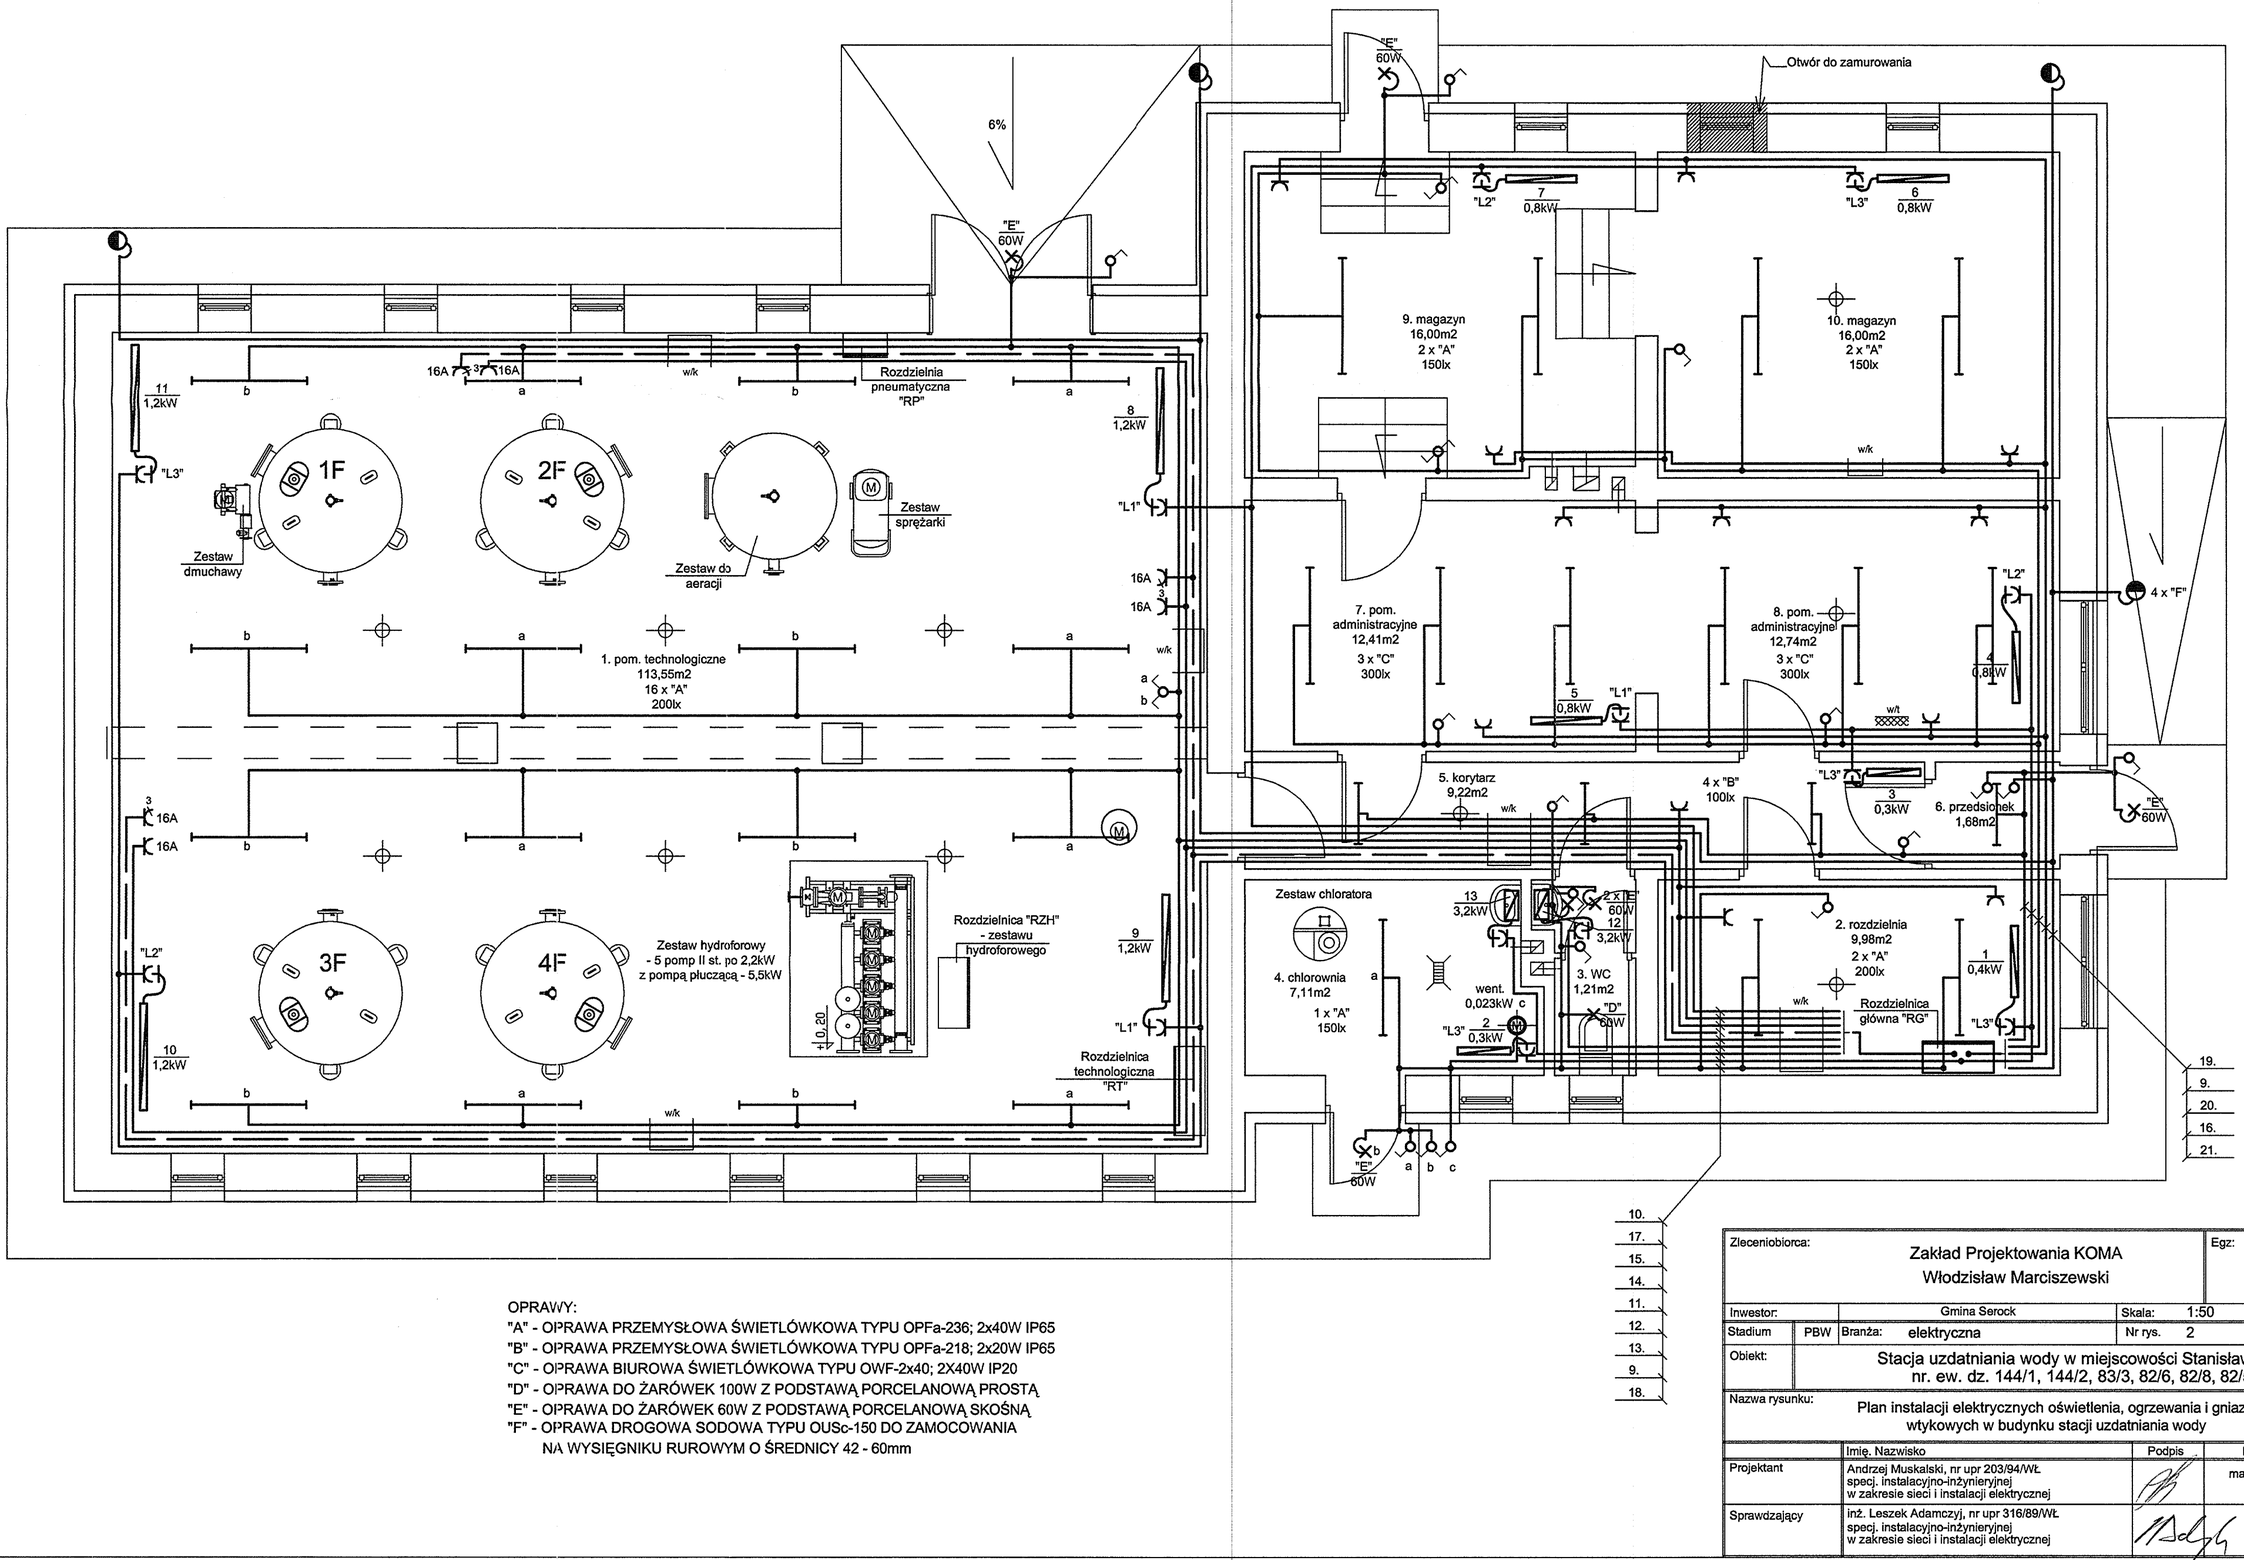

OPRAWY:
"A" - OPRAWA PRZEMYSŁOWA ŚWIETLÓWKOWA TYPU OPFa-236; 2x40W IP65
"B" - OPRAWA PRZEMYSŁOWA ŚWIETLÓWKOWA TYPU OPFa-218; 2x20W IP65
"C" - OPRAWA BIUROWA ŚWIETLÓWKOWA TYPU OWF-2x40; 2X40W IP20
"D" - OPRAWA DO ŻARÓWEK 100W Z PODSTAWĄ PORCELANOWĄ PROSTĄ
"E" - OPRAWA DO ŻARÓWEK 60W Z PODSTAWĄ PORCELANOWĄ SKOŚNĄ
"F" - OPRAWA DROGOWA SODOWA TYPU OUSc-150 DO ZAMOCOWANIA NA WYSIĘGNIKU RUROWYM O ŚREDNICY 42 - 60mm

Zleceniobiorca:	Zakład Projektowania KOMA Włodzisław Marciszewski		Egz:
Inwestor:	Gmina Serock	Skala:	1:50
Stadium: PBW	Branża: elektryczna	Nr rys.	2
Obiekt:	Stacja uzdatniania wody w miejscowości Stanisławowo nr. ew. dz. 144/1, 144/2, 83/3, 82/6, 82/8, 82/5		
Nazwa rysunku:	Plan instalacji elektrycznych oświetlenia, ogrzewania i gniazd wtykowych w budynku stacji uzdatniania wody		

	Imię, Nazwisko	Podpis	Data
Projektant	Andrzej Muskalski, nr upr 203/94/WŁ specj. instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznej		maj 2007
Sprawdzający	inż. Leszek Adamczyj, nr upr 316/89/WŁ specj. instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznej		