


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



4G10-51-U			
Położenie	1	0	2
Styki	Kąt obrotu		
	60°	0°	60°
1-2	X		
3-4			X

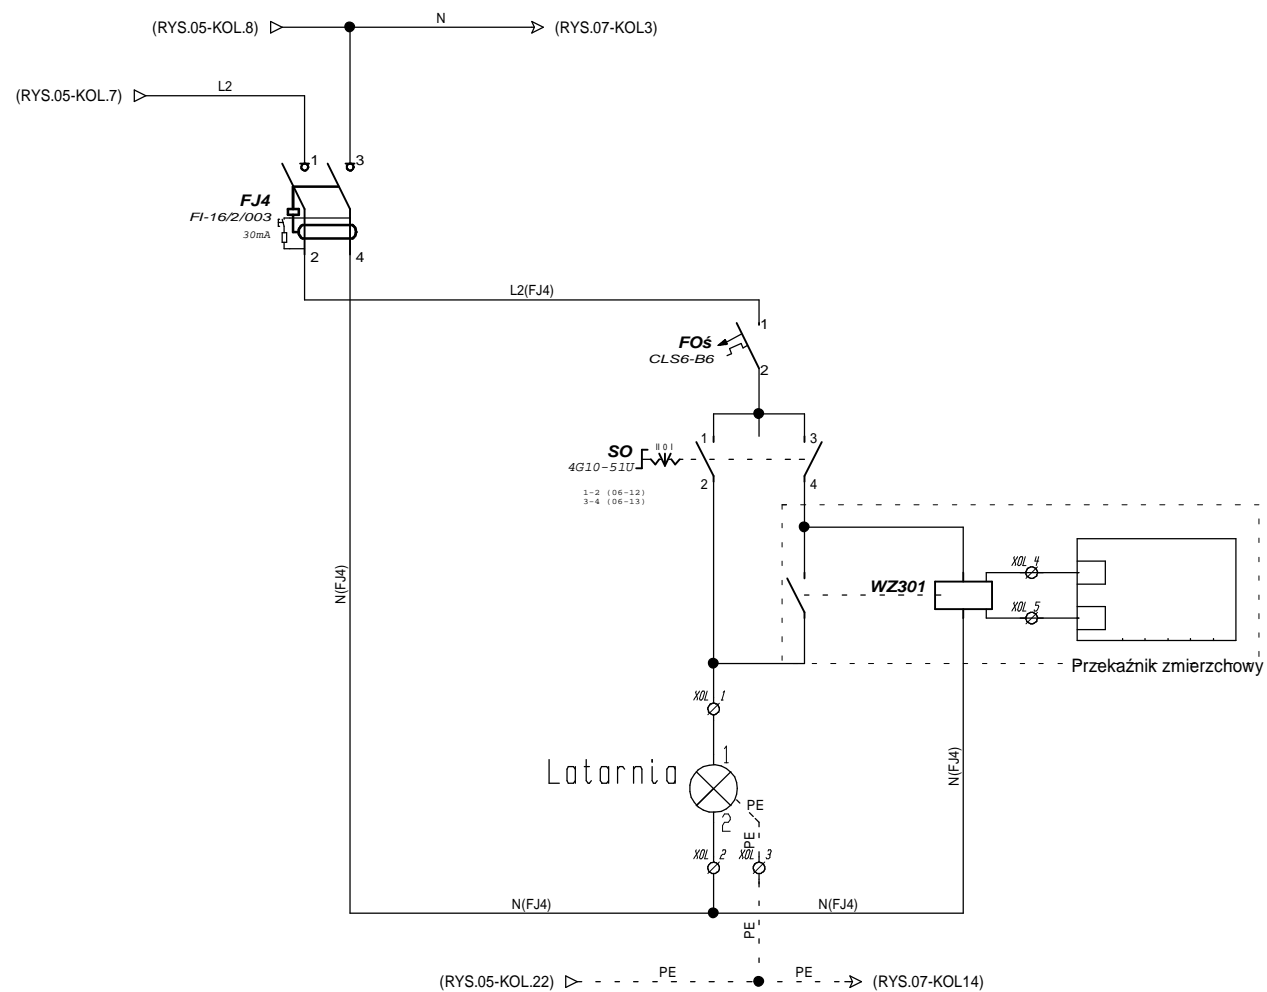

P.B.W. MERAWAY Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
tel.: (0-22) 863 75 69
fax: (0-22) 863 75 69
e-mail: biuro@meraway.com.pl

Modyfikacja		Klient:		Projektował		Sprawdził	
Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis	Data	Nazwisko	

Tytuł rysunku:		Nr projektu:	
Sterowanie oświetlenia zewnętrznego		35/2007	
Nazwa projektu:		Grupa:	
Przepompownia ścieków Serock, ul. Wyzwolenia		SCHEMATY	
		Nr rys./ Nr nast.	Ilość rys.
		06/07	25