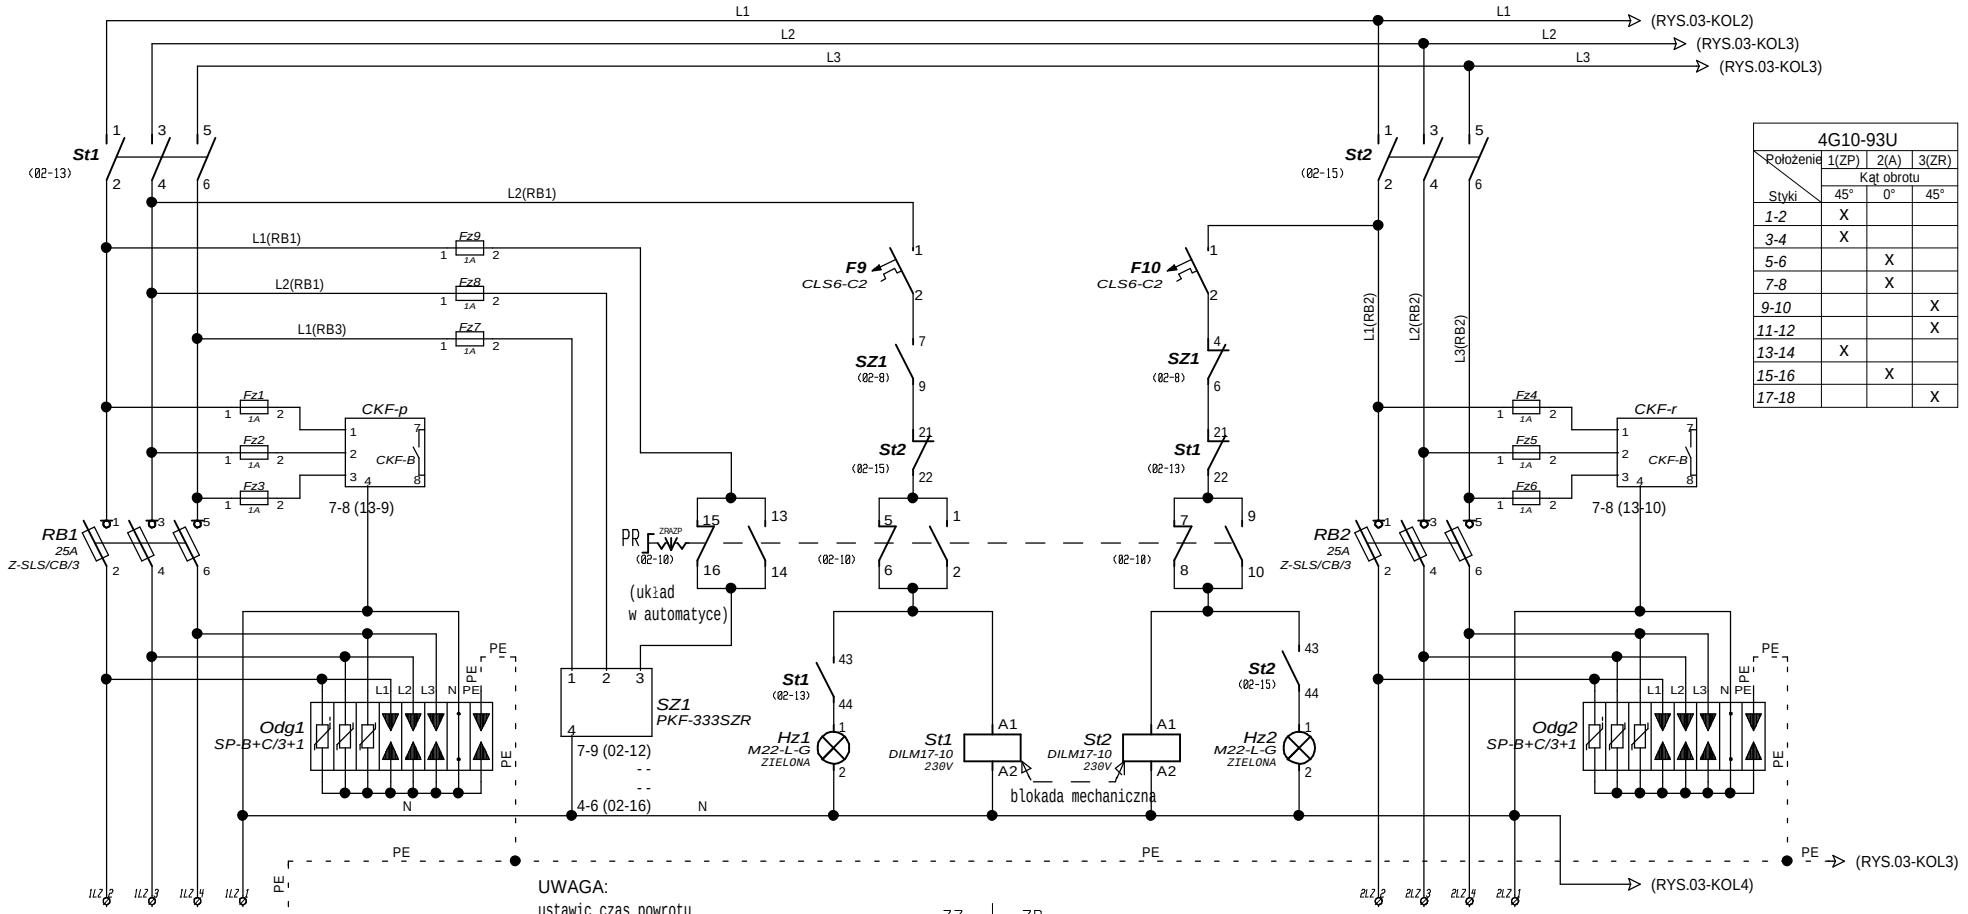

4G10-93U			
Położenie	1(ZP)	2(A)	3(ZR)
	Kąt obrotu		
Styki	45°	0°	45°
1-2	X		
3-4	X		
5-6		X	
7-8		X	
9-10			X
11-12			X
13-14	X		
15-16		X	
17-18			X

UWAGA:
ustawic czas powrotu
i opóźnienia odpadania w SZ1

ZZ	ZR
1-2 (02-2)	21-22 (02-16)
3-4 (02-2)	31-32 - -
5-6 (02-2)	
13-14 - -	
43-44 (02-11)	
53-54 (13-12)	

ZZ	ZR
1-2 (02-18)	21-22 (02-12)
3-4 (02-18)	31-32 - -
5-6 (02-18)	
13-14 - -	
43-44 (02-17)	
53-54 (13-13)	

Zasilanie podstawowe

Zasilanie rezerwowe

P.B.W. MERAWAY Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
tel.: (0-22) 863 75 69
fax: (0-22) 863 75 69
e-mail: biuro@meraway.com.pl

Modyfikacja	Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis

Klient: Wodociąg Północny Wieliszew

Projektował	wrzesień 2007	inż. Janusz Duda
Sprawdził	wrzesień 2007	inż. Stefan Betliński

Tytuł rysunku: **Układ SZR**

Nazwa projektu: Przepompownia ścieków Serock, ul. Wyzwolenia

Nr projektu: 35/2007

Grupa: SCHEMATY

Nr rys./ Nr nast.: 02|03

Ilość rys.: 25

Nr arch.

C:\SEE3000\PROJEKTY\SEROCK-PS