

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

brak zasilania
-UPS

uszkodzenie
zasilania nr1


uszkodzenie
zasilania nr2

przeptyw
sumaryczny

włamanie

zasilanie
podstawowe

zasilanie
rezerwowe

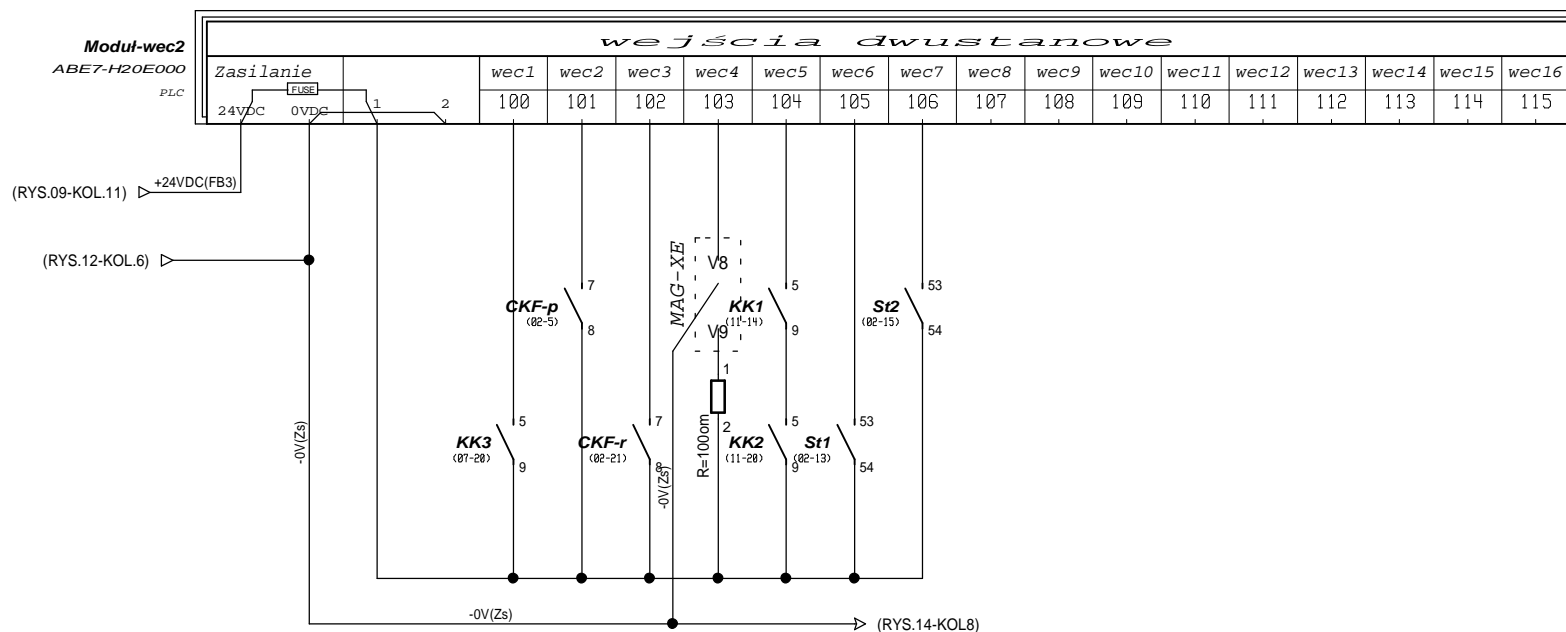

P.B.W. MERAWAY Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
tel.: (0-22) 863 75 69
fax: (0-22) 863 75 69
e-mail: biuro@meraway.com.pl

Modyfikacja						Klient: Wodociąg Północny Wieliszew			Tytuł rysunku: Wejścia dwustanowe Moduł-wec2			Nr projektu: 35/2007	
						Projektował wrzesień 2007 inż. Janusz Duda		Nazwa projektu: Przepompownia ścieków Serock, ul. Wyzwolenia			Grupa: SCHEMATY		
						Sprawdził wrzesień 2007 inż. Stefan Betliński							
	Lp.	Data	Opis		Nazwisko	Data	Nazwisko						
											Nr rys./ Nr nast. 13/14	Ilość rys. 25	