
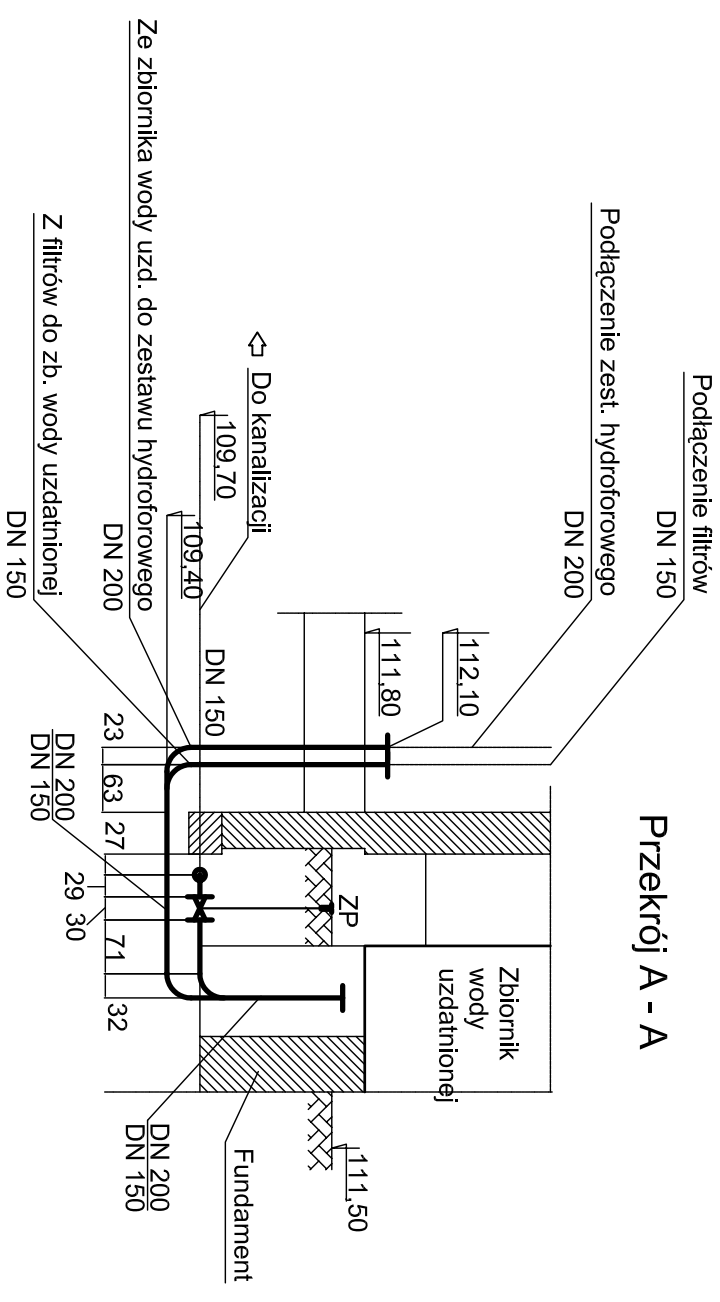


Rzut

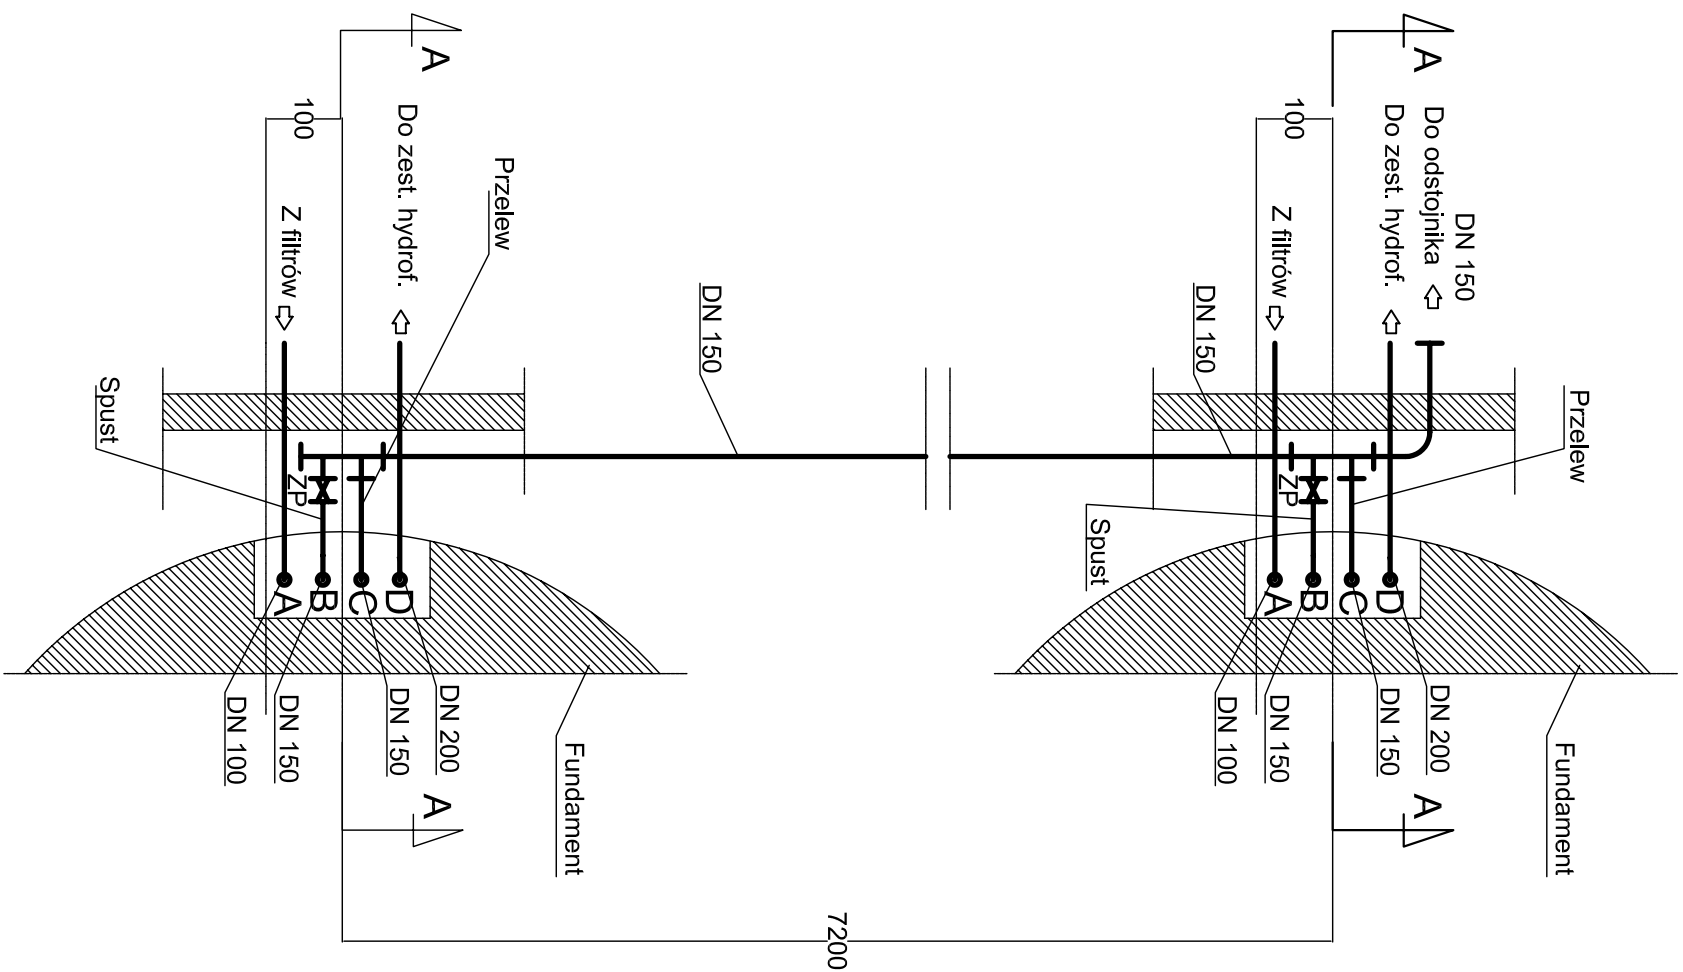

OZNACZENIE:

ZP - Zasuwa nożowa typ TDO-ZP DN150 PN10 do zabudowy podziemnej z teleskopowym przedłużeniem trzpienia i skrzynką uliczną, 2 szt

Producent: TEHACO, ul. Nowy Świat 4, 80-299 Gdańsk
tel.: (058) 554 59 29, www.tehaco.com.pl

Zleceniodawca:				Egz:	
Zakład Projektowania KOMA					
Włodzisław Marciszewski					
Inwestor:		Gmina Serock		Skala:	
Stadium	PBW	Branża:	instalacyjno-technologiczna	Nr rys. 5a	
Obiekt:	Modernizacja stacja uzdatniania wody w miejscowości Stanisławowo gm Serock				
nr. ew. dz. 144/1, 144/2, 83/3, 82/6, 82/8, 82/5					
Nazwa rysunku:					
Szczegół podłączenia zbiorników wody uzdatnionej (ob. nr 2)					
		Imię, Nazwisko		Podpis	
Projektant		Włodzisław Marciszewski, nr ewid. 178/74/LZ		Data	
		specj. instalacje i urządzenia sanitarne		maj 2007	
Kierownik zespołu:		dr inż. Ryszard Wenda			
Opracował:		mgr inż. Leszek Wróblewski			
Sprawdzający		mgr inż. Anna Nowakowska, nr ewid. 192/01/WL			
		specj. inst. w zakr. sieci, instalacji i urz. wod-kan, ciepłn, went. i gaz.			