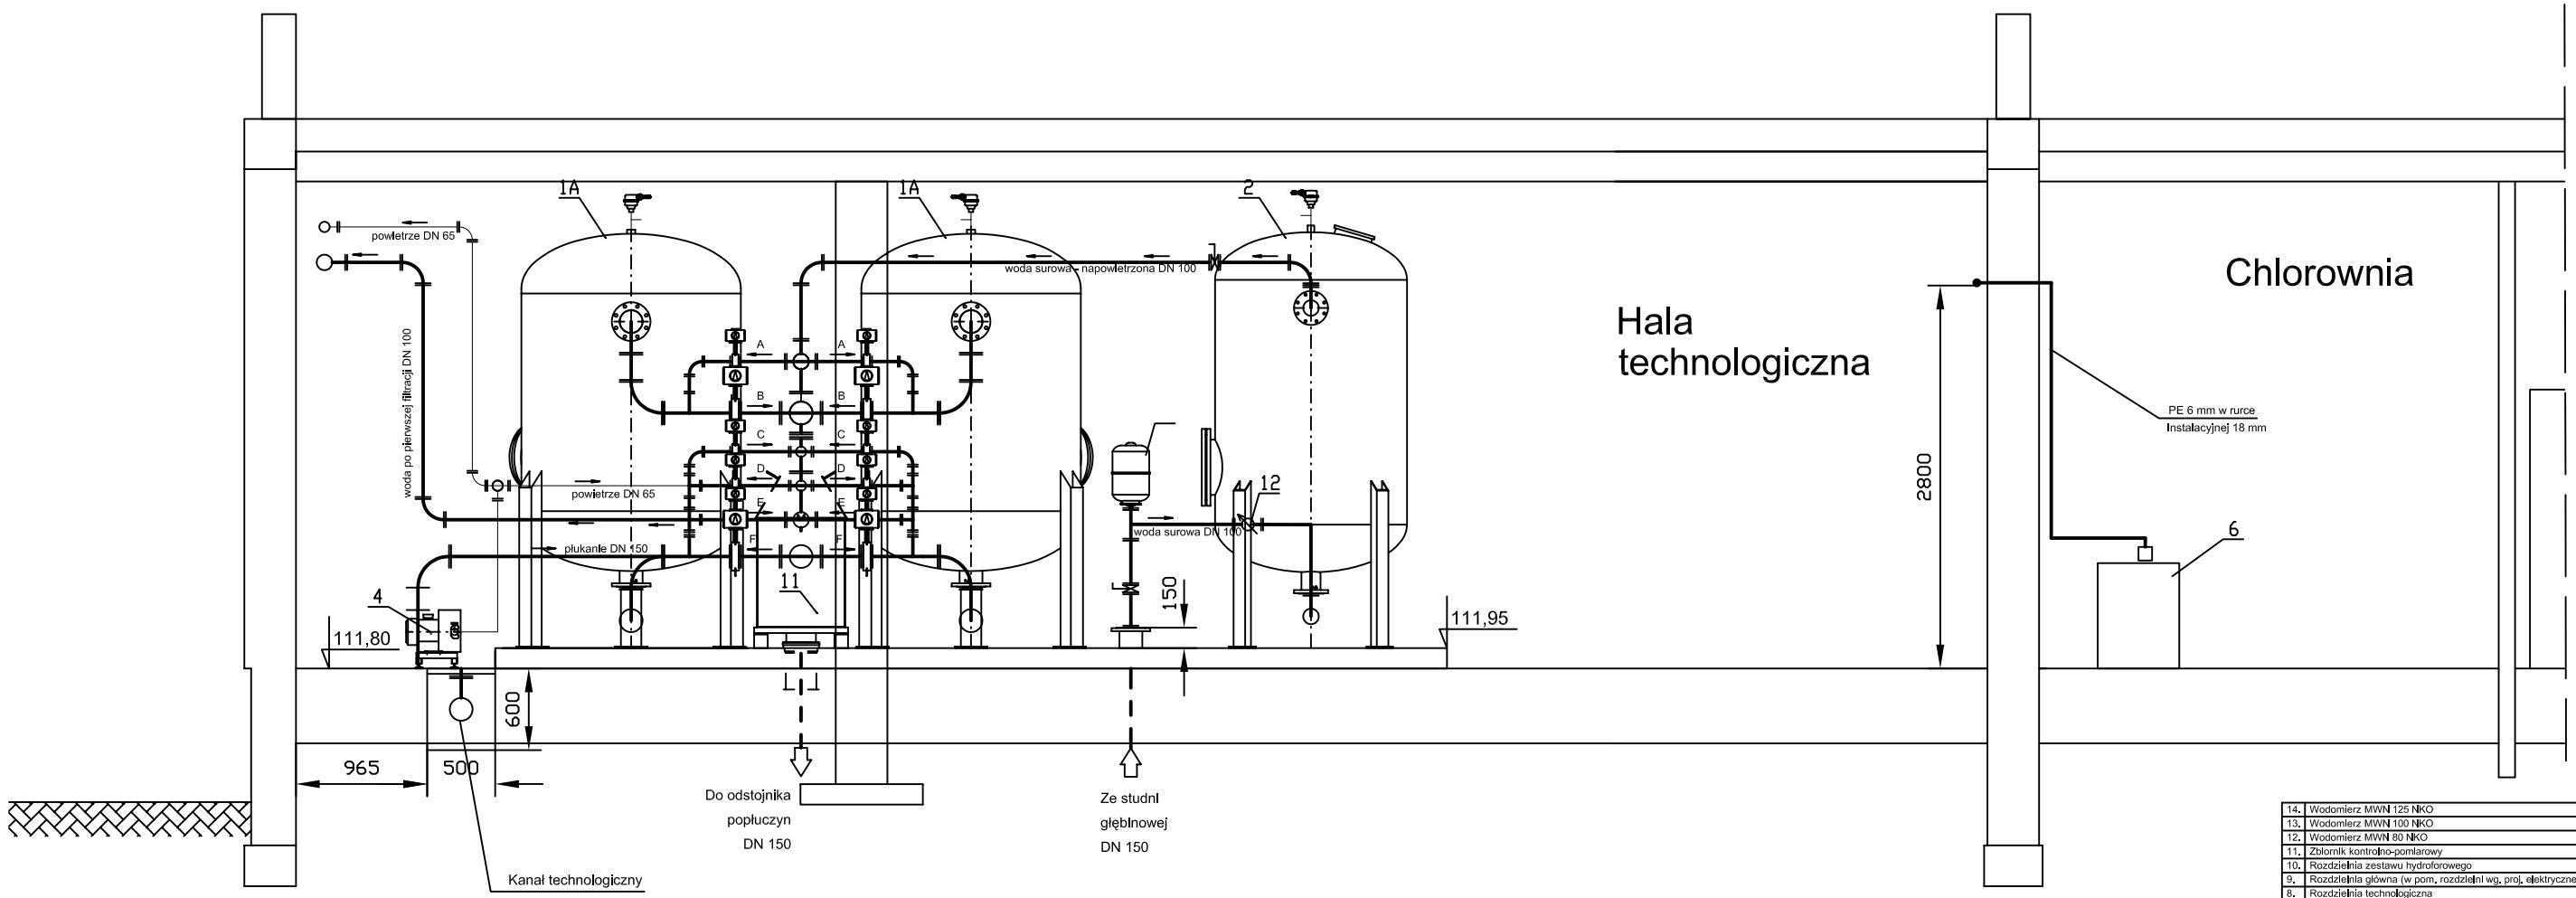

UWAGA:
Orurowanie i kształtki
- stal nierdzewna AISI 304
Kształtki wg norm
DIN : 2605, 2615, 2616, 2642 (PN10)

OZNACZENIA:
A - woda napowietrzona
B - spust popłuczyn
C - spust 1 filtratu
D - powietrze do płukania filtrów
E - woda uzdatniona
F - woda płuczna

Lp.	Element:
14.	Wodomierz MWN 125 NKO
13.	Wodomierz MWN 100 NKO
12.	Wodomierz MWN 80 NKO
11.	Zbiornik kontrolno-pomiarowy
10.	Rozdzielnia zestawu hydroforowego
9.	Rozdzielnia główna (w pom. rozdzielni wg. proj. elektrycznego)
8.	Rozdzielnia technologiczna
7.	Rozdzielnia pneumatyczna
6.	Dozownik podchlorynu sodu
5.	Zestaw hydroforowy ZH-ICL/M 5.10.60/2,2 kW + + TP100-200/2/5,5 kW
4.	Zestaw dmuchawy DIC-83H/5,5 kW
3.	Zestaw sprężarki
2.	Zestaw aeracji AIC1200
1B.	Zestaw filtracyjny FIC/106/6156 - odmanganianie
1A.	Zestaw filtracyjny FIC/106/6156 - odżelazianie

Zleceniobiorca:	Zakład Projektowania KOMA Włodzisław Marciszewski		Egz:
Inwestor:	Gmina Serock	Skala: 1 : 25	
Stadium: PBW	Branża: Instalacyjno-technologiczna	Nr rys. 4	
Obiekt:	Modernizacja stacja uzdatniania wody w miejscowości Stanisławowo gm Serock nr ew. dz. 144/1, 144/2, 83/3, 82/6, 82/8, 82/5		
Nazwa rysunku:	Hala technologiczna w budynku stacji uzdatniania wody (ob. nr 1) - przekrój A - A		

	Imię, Nazwisko	Podpis	Data
Projektant	Włodzisław Marciszewski, nr ewid. 178/74/Lz specj. instalacje i urządzenia sanitarne		maj 2007
Kierownik zespołu:	dr inż. Ryszard Wenda		
Opracował:	mgr inż. Leszek Wróblewski		
Sprawdzający	mgr inż. Anna Nowakowska, nr ewid. 192/01/WL specj. Inst. w zakr. sieci, instalacji i urz. wod-kan, ciepln, went. i gaz.		